

Feldbussystem



* Nur Ventile der Serie SY und SV sind UL-konform.

Ausführung 3 Ausführung mit Ein-/Ausgängen

- Schutzart IP67
- Max. 32 Eingänge/32 Ausgänge
- Sensoren mit M8-/M12-Steckern können angeschlossen werden.

<Verfügbare Protokolle>




Magnetventile für Mehrfachanschlussplatte

Serie SY3000/5000/7000




Serie VQC1000/2000/4000/5000

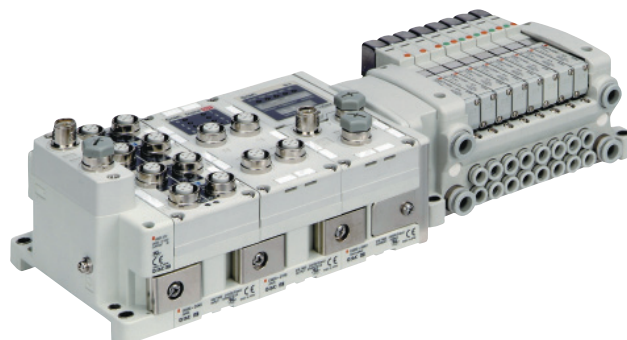

Serie S0700



Serie SV1000/2000/3000

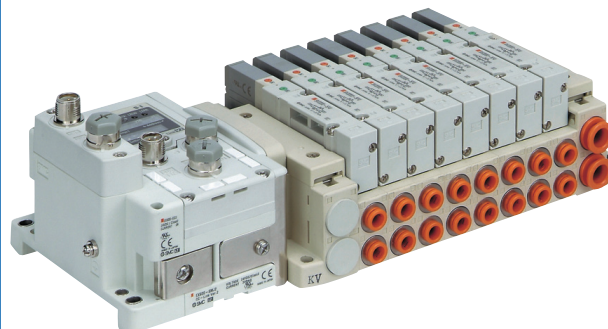

Serie EX250






EMC-EX250-01A-DE

INHALT

Ausführung 3 Ausführung mit Ein-/Ausgängen

Feldbussystem Serie EX250

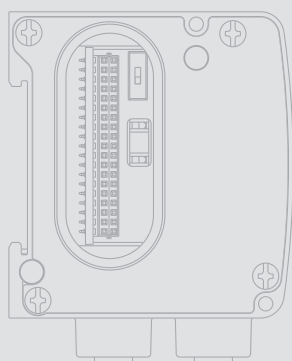

Explosionszeichnung S. 2 Feldbusmodul

Bestellschlüssel	S. 2
Technische Daten	S. 3
Abmessungen/Beschreibung der Bauteile	S. 4
Statusanzeige	S. 6

Eingangsblock

Bestellschlüssel	S. 7
Technische Daten	S. 7
Abmessungen/Beschreibung der Bauteile	S. 8
Statusanzeige	S. 9
Interner Schaltkreis	S. 9

Zubehör

Anschlussbeispiel	S. 10
① Sicherungsersatzteil	S. 11
② Endplatte (Eingangsseite)	S. 11
③ Ausgangsblok	S. 12
④ Leistungsblock	S. 12
⑤ Endplatte (Ausgangsseite)	S. 15
⑥ Kommunikationskabel	S. 16
⑦ Konfektionierbarer Kommunikationsstecker	S. 18
⑧ Anschlusskabel (für Feldbusmodul/Leistungsblock) ..	S. 18
⑧ Anschlusskabel (für Feldbusmodul)	S. 19
⑨ Kabel für Leistungseingang	S. 19
⑩ Dichtungskappe (10 Stk.)	S. 19
⑪ Anschlusskabel (für den Anschluss von Feldbusmodul und Leistungsblock) ...	S. 20
⑫ AS-Interface Anschlusskabel	S. 20

Sonderoptionen

① DeviceNet™, 7/8 Zoll-Stecker, Belegte Punkte: 48 Eingänge/32 Ausgänge	S. 21
Kommunikationskabel	S. 21
Anschlusskabel	S. 22


Produktspezifische Sicherheitshinweise S. 23

Feldbussystem Serie EX250




* Nur Ventile der Serie SY und SV sind UL-konform.

Explosionszeichnung

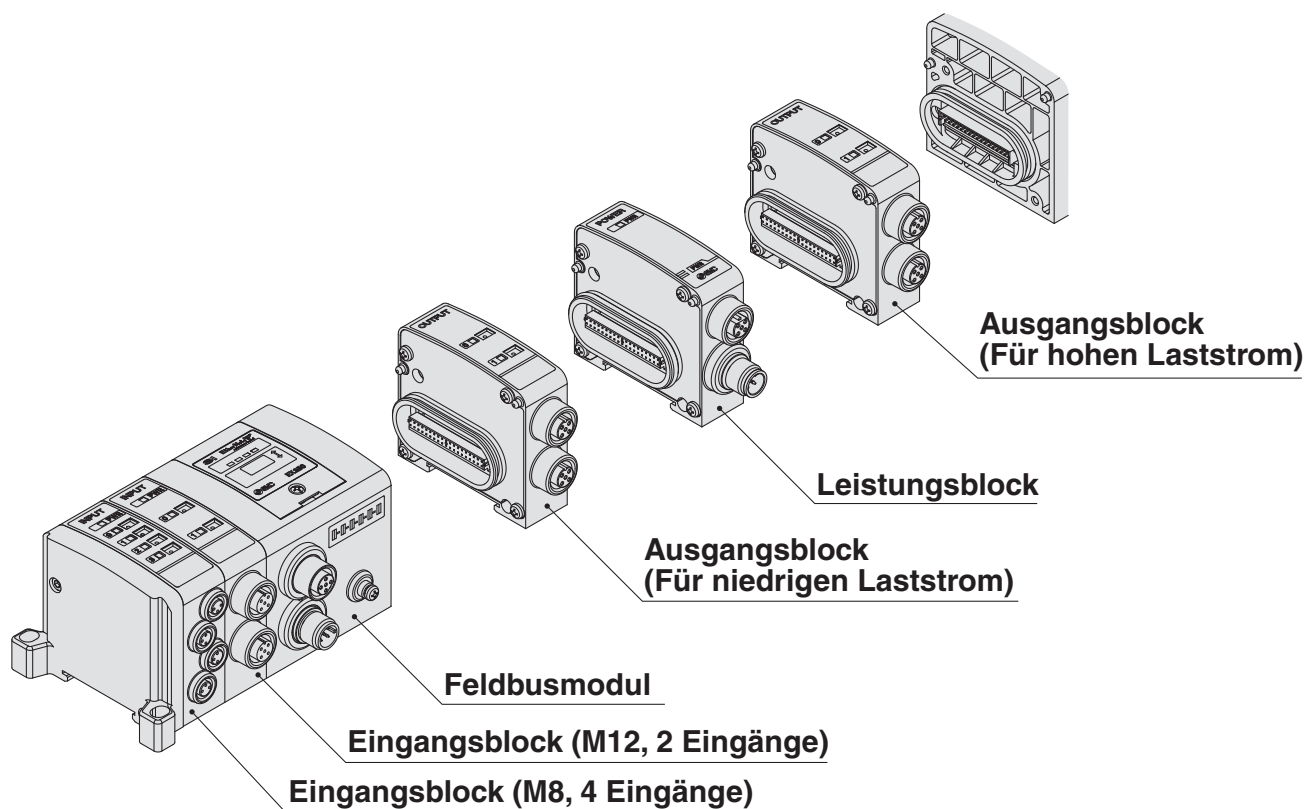

Bestellschlüssel

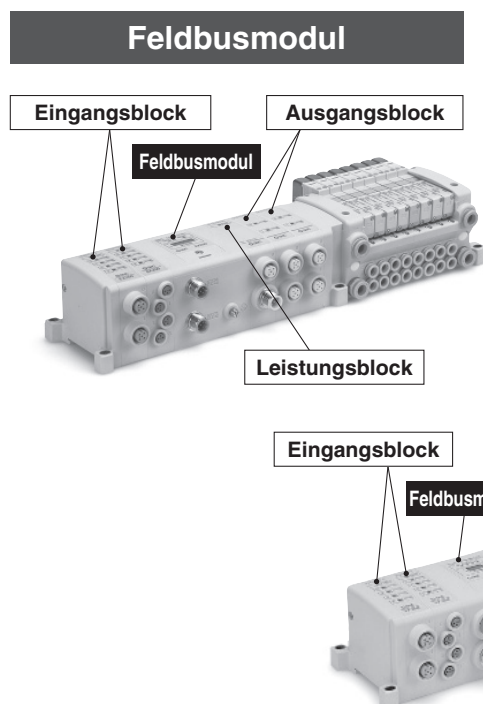

EX250 – S **DN1** –

• **Sonderoptionen → S. 21**
DeviceNet™ 7/8 Zoll-Stecker

• Protokoll

DN1 *1	DeviceNet™
DN1-X102 *1	DeviceNet™
PR1	PROFIBUS DP
AS3	AS-Interface (8 Eingänge/8 Ausgänge, 31 Slave-Modi, 2 Spannungsversorgungssysteme)
AS5	AS-Interface (4 Eingänge/4 Ausgänge, 31 Slave-Modi, 2 Spannungsversorgungssysteme)
AS7	AS-Interface (8 Eingänge/8 Ausgänge, 31 Slave-Modi, 1 Spannungsversorgungssystem)
AS9	AS-Interface (4 Eingänge/4 Ausgänge, 31 Slave-Modi, 1 Spannungsversorgungssystem)
CA1A	CANopen
EN1	EtherNet/IP™

*1 Die belegten Punkte von DN1 sind 32 Eingänge und 32 Ausgänge, während DN1-X102 über 48 Eingänge und 32 Ausgänge verfügt.

Technische Daten

Modell		EX250-SDN1	EX250-SDN1-X102 ^{*1}	EX250-SPR1	EX250-SCA1A	EX250-SEN1	EX250-SAS3/5	EX250-SAS7/9
Feldbusprotokoll	Protokoll	DeviceNet™		PROFIBUS DP	CANopen	EtherNet/IP™	AS-Interface	
	Version ^{*2}	Version 2.0		DP-V0	CiA DS-301 V4.02 CiA DS-401	Version 1.0	Vers. 2,11 (Standard-Adressen-Modus)	
	Übertragungs- geschwindigkeit	125 k/250 k/500 kbps		9,6 k/19,2 k/ 45,45 k/93,75 k/ 187,5 k/500 k/ 1,5 M/3 M/6 M/ 12 Mbps	10 k/20 k/50 k/ 125 k/250 k/ 500 k/800 k/ 1 Mbps	10 M/100 Mbps	167 kbps	
	Konfigurationsdatei ^{*3}	EDS-Datei		GSD-Datei	EDS-Datei	EDS-Datei	—	—
	I/O Installationsbereich (Eingänge/Ausgänge)	32/32	48/32	32/32	32/32	48/32	SAS3: 8/8 (2 Slave-Einheiten) SAS5: 4/4	SAS7: 8/8 (2 Slave-Einheiten) SAS9: 4/4
	Verwendbare Funktion	QuickConnect™		—	—	—	—	—
	Abschlusswiderstand	Nicht mitgeliefert				Nicht erforderlich		
	Versorgungs- spannung	Für Steuerung	11 bis 25 VDC (Versorgung über DeviceNet™- Schaltkreis)		24 VDC ±20 %	18 V bis 30 VDC (von CANopen- Schaltkreis bereitgestellt)	24 VDC ±20 %	26,5 bis 31,6 VDC (von AS-i Schaltkreis bereitgestellt)
Für Sensoren		24 VDC ±20 %		24 VDC ±20 %				
Für Ventil		24 VDC +10 %/-5 %						
Interne Stromaufnahme (Feldbusmodul)		Max. 100 mA					SAS3: Max. 100 mA SAS5: Max. 65 mA	SAS7: Max. 100 mA SAS9: Max. 65 mA
Eingang	Anzahl der Eingänge	32 Eingänge (auf der Grundlage des Eingangsblockanschlusses)					SAS3: 8 Eingänge SAS5: 4 Eingänge	SAS7: 8 Eingänge SAS9: 4 Eingänge
	Versorgungsspannung	24 VDC						
	Versorgungsstrom	Max. 1,0 A					SAS3: Max. 240 mA SAS5: Max. 120 mA	^{*5}
Ausgang	Ausgangstyp	Source/PNP (Negativ COM)						
	Anzahl der Ausgänge	32 Ausgänge					SAS3: 8 Ausgänge SAS5: 4 Ausgänge	SAS7: 8 Ausgänge SAS9: 4 Ausgänge
	Last	Magnetventil mit Schutzbeschaltung 24 VDC, max. 1,5 W (SMC) Ausgangsblock Leistungsblock						
	Versorgungsspannung	24 VDC						
	Versorgungsstrom	Max. 2,0 A					SAS3: Max. 500 mA SAS5: Max. 250 mA	^{*5}
	Ausfallsicherung	HOLD/CLEAR (Schaltereinstellung)	CLEAR	HOLD/CLEAR (Schaltereinstellung)				
	Umweltbe- ständigkeit	Schutzart	IP67					
Betriebstemperaturbereich		5 bis +45 °C			-10 bis +50 °C	5 bis +45 °C		
Luftfeuchtigkeitsbereich		35 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)						
Prüfspannung		500 VAC über 1 Minute zwischen externer Klemme und FG						
Isolationswiderstand		Min. 10 MΩ (500 VDC) zwischen externer Klemme und FG						
Normen		CE/UKCA-Kennzeichnung (EMV-Richtlinie/RoHS-Richtlinie), UL (CSA)						
Gewicht		250 g						
Zubehör ^{*6}		Zugstange 2 Stk.						

^{*1} Mit dieser Spezifikation wird die Diagnoseinformation des Spannungsabfalls von Ventil-Spannungsversorgung und Eingangsblock-Schmelzsicherung als Eingangsdaten an den Master übermittelt. Es kommt zu einem I/O-Verbindungsabbruch von EX250-SDN1 bei Erfassung der Information, aber nicht von EX250-SDN1-X102.

Da es sich um eine Spezialausführung handelt, wird keine Teilenummer für die Ventilinsel angegeben. Wenden Sie sich bei Fragen zur integrierten Ausführung bitte an SMC.

^{*2} Bitte beachten Sie, dass die Version Änderungen unterliegen kann.

^{*3} Die Konfigurationsdatei kann von der SMC-Website (<http://www.smc.de>) heruntergeladen werden.

^{*4} Da EX250-SAS7/9 mit dem System mit einer Spannungsversorgung kompatibel ist, wird die Spannungsversorgung für Einheiten aufgeteilt: Spannungsversorgung für Sensoren und Ventile.



^{*5} Da EX250-SAS7/9 mit dem System mit einer Spannungsversorgung kompatibel ist, muss die Spannungsversorgung gemäß den unten dargestellten Werten aufgeteilt werden. (Siehe Seite 23 für Details.)
EX250-SAS7 ... Max. 240 mA, EX250-SAS9 ... Max. 120 mA

^{*6} Wird das Feldbusmodul für die Lieferung an der Ventilinsel montiert, wird das Zubehör mitgeliefert.



^{*7} Sonstige detaillierte Spezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung, die zum Download auf der SMC-Website unter <http://www.smc.de> bereitsteht.

Abmessungen/Beschreibung der Bauteile

EX250-SDN1 (DeviceNet™)

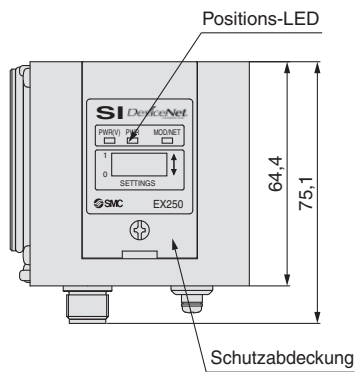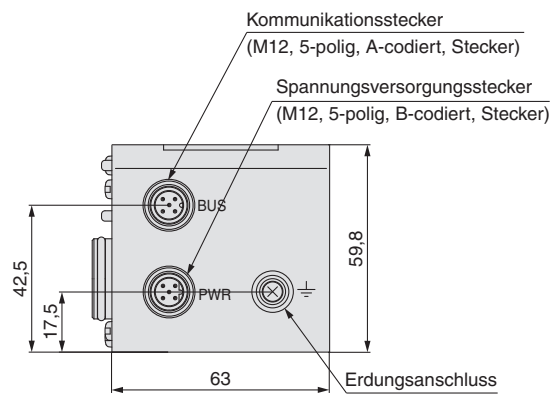


EX250-SPR1 (PROFIBUS DP)

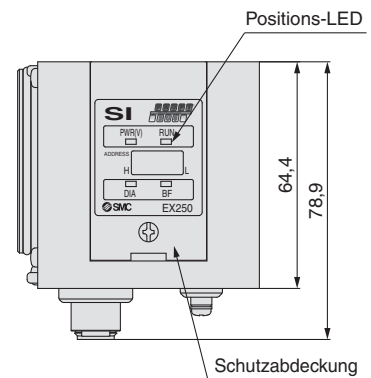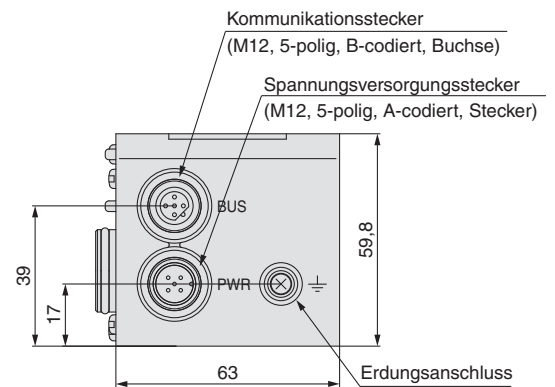


Abmessungen/Beschreibung der Bauteile


EX250-SCA1A (CANopen)

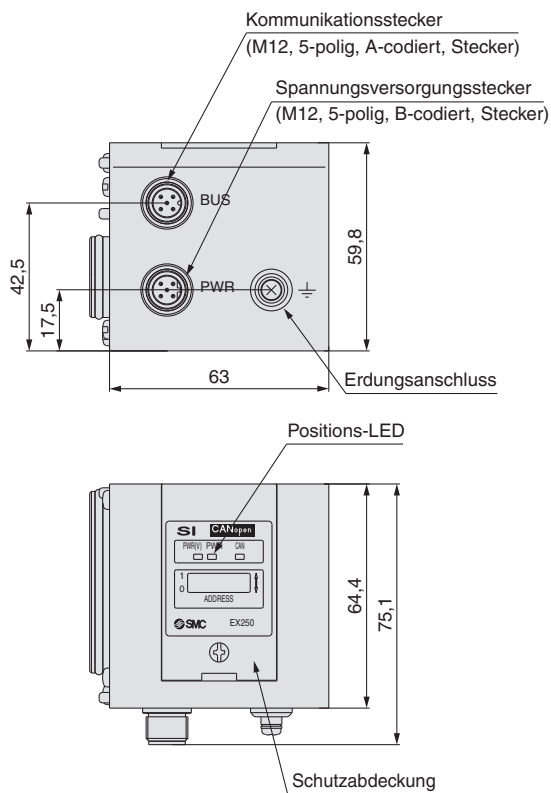


EX250-SEN1 (EtherNet/IP™)

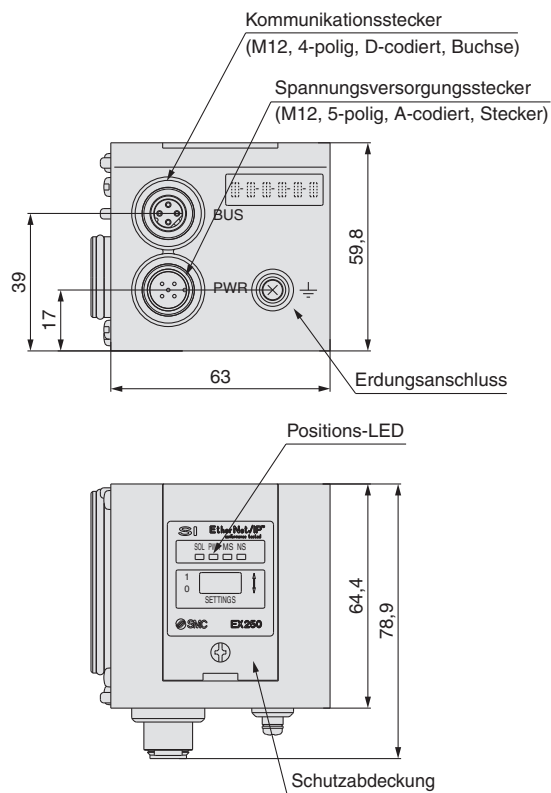

EX250-SAS7/9 (AS-Interface 1 Spannungsversorgungssystem)

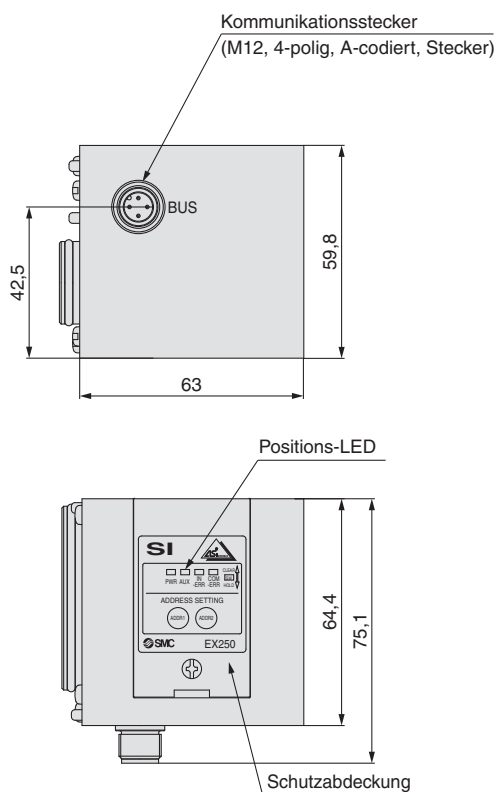

EX250-SAS3/5 (AS-Interface 2 Spannungsversorgungssysteme)

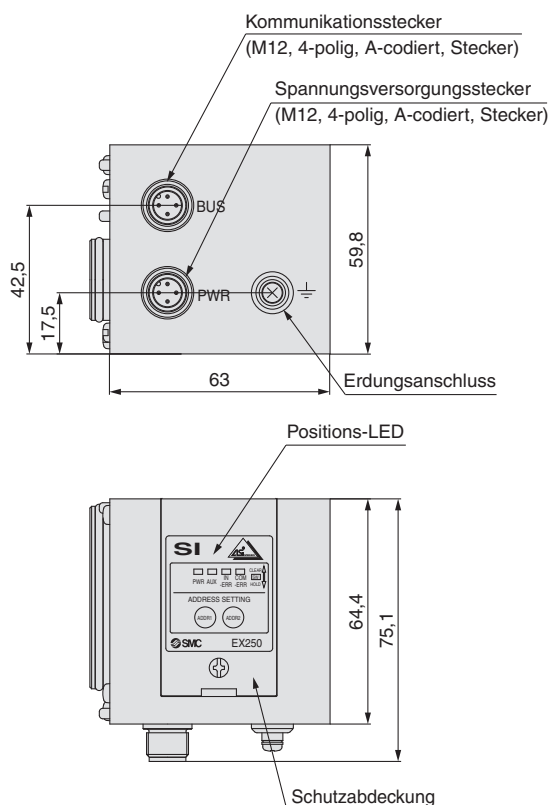


Statusanzeige

EX250-SDN1 (DeviceNet™)

PWR(V):
Spannungsversorgung
für Ventil

MOD/NET:
Verbindungsstatus

PWR:
Eingang/
Spannungsversorgung
für Steuerung




EX250-SPR1 (PROFIBUS DP)

PWR(V):
Spannungsversorgung
für Ventil

RUN:
Status Feldbusmodul

DIA:
Selbstdiagnose

BF: Bus-Ausfall




EX250-SCA1A (CANopen)

PWR(V):
Spannungsversorgung
für Ventil

CAN:
Verbindungsstatus

PWR:
Eingang/
Spannungsversorgung
für Steuerung




EX250-SEN1 (EtherNet/IP™)

SPULE:
Spannungsversorgung
für Ventil

Status Feldbusmodul

PWR:
Eingang/
Spannungsversorgung
für Steuerung

NS:
Kommunikationsstatus




EX250-SAS7/9 (AS-Interface 1 Spannungsversorgungssystem)

PWR:
Spannungsversorgung
für Steuerung

IN-ERR:
Überstromerkennung

COM-ERR:
Fehler




EX250-SAS3/5 (AS-Interface 2 Spannungsversorgungssysteme)

PWR:
Spannungsversorgung
für Steuerung



IN-ERR:
Überstromerkennung

AUX:
Spannungsver-
sorgung
für Ventil

COM-ERR:
Fehler



Eingangsblock

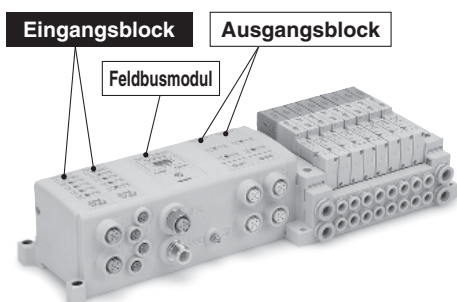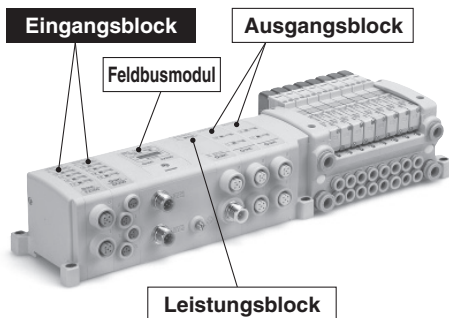

Bestellschlüssel

EX250-IE 1

Blockausführung

1	M12-Stecker, 2 Eingänge
2	M12-Stecker, 4 Eingänge
3	M8-Stecker, 4 Eingänge

Siehe Seiten 10 bis 20 für Zubehör.

Technische Daten

Modell		EX250-IE1	EX250-IE2	EX250-IE3
Eingang	Eingangstyp	PNP/NPN-Sensoreingang		
	Anzahl der Eingänge	2 Eingänge	4 Eingänge	
	Versorgungsspannung des Eingabegeräts	24 VDC		
	Versorgungsstrom des Eingabegeräts	Max. 30 mA/Punkt*1		
	Eingangs-Nennstrom	Ca. 8 mA		
Umweltbeständigkeit	Schutzart	IP67		
	Betriebstemperaturbereich	-10 bis +50 °C		
	Luftfeuchtigkeitsbereich	35 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)		
	Prüfspannung	500 VAC über 1 Minute zwischen externer Klemme und FG		
	Isolationswiderstand	Min. 10 MΩ (500 VDC) zwischen externer Klemme und FG		
Normen		CE/UKCA-Kennzeichnung, UL (CSA)		
Gewicht		90 g		
Zubehör*2		Zugstange 2 Stk.		


*1 Wenn durch Hinzufügen eines Eingangsblocks die maximale Anzahl Eingänge des Feldbusmoduls erreicht ist, darauf achten, dass der Versorgungsstrom des Eingangs des Feldbusmoduls nicht überschritten wird.

*2 Wenn das Feldbusmodul bei der Auslieferung in einer Ventilinsel integriert ist, wird die Zugstange ebenfalls montiert.


* Sonstige detaillierte Spezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung, die zum Download auf der SMC-Website unter <http://www.smc.de> bereitsteht.

Abmessungen/Beschreibung der Bauteile

EX250-IE1, EX250-IE2

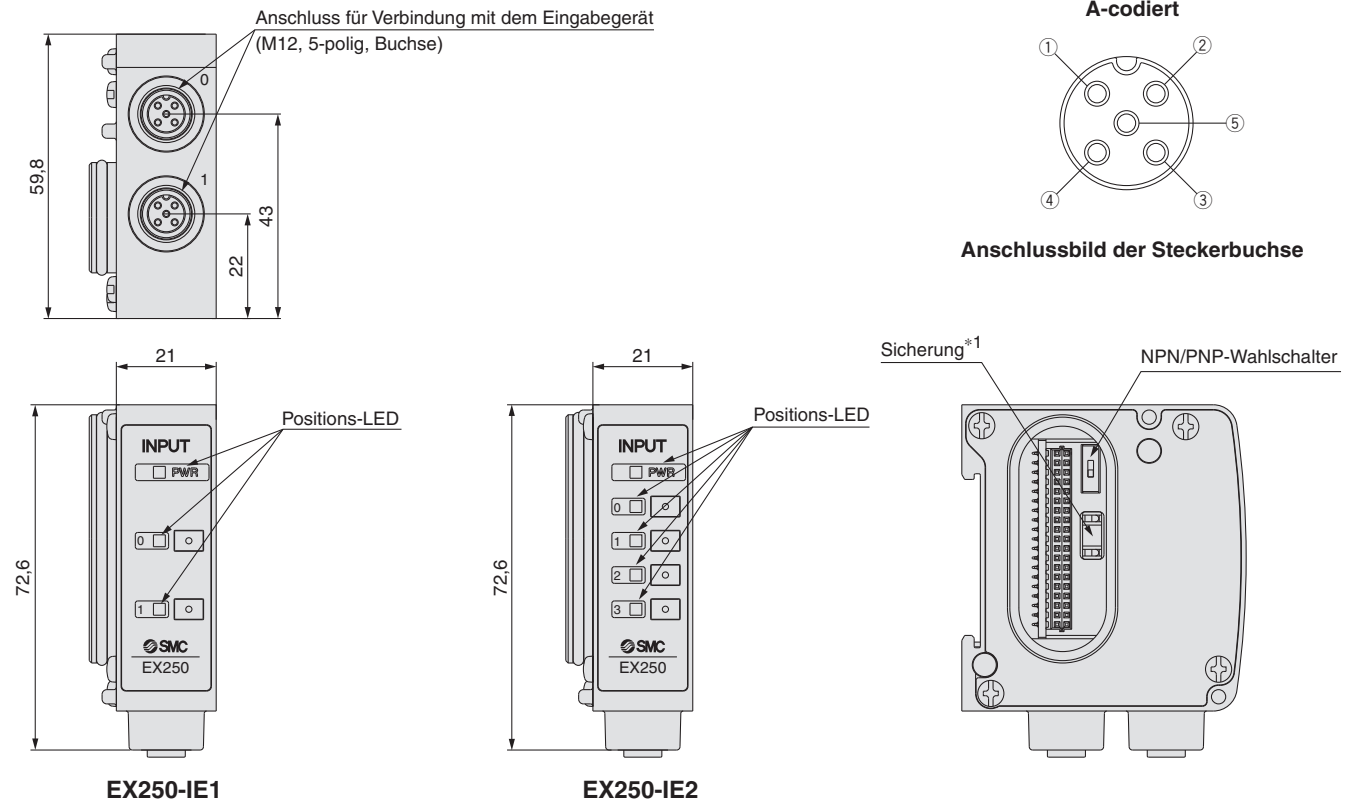

EX250-IE3

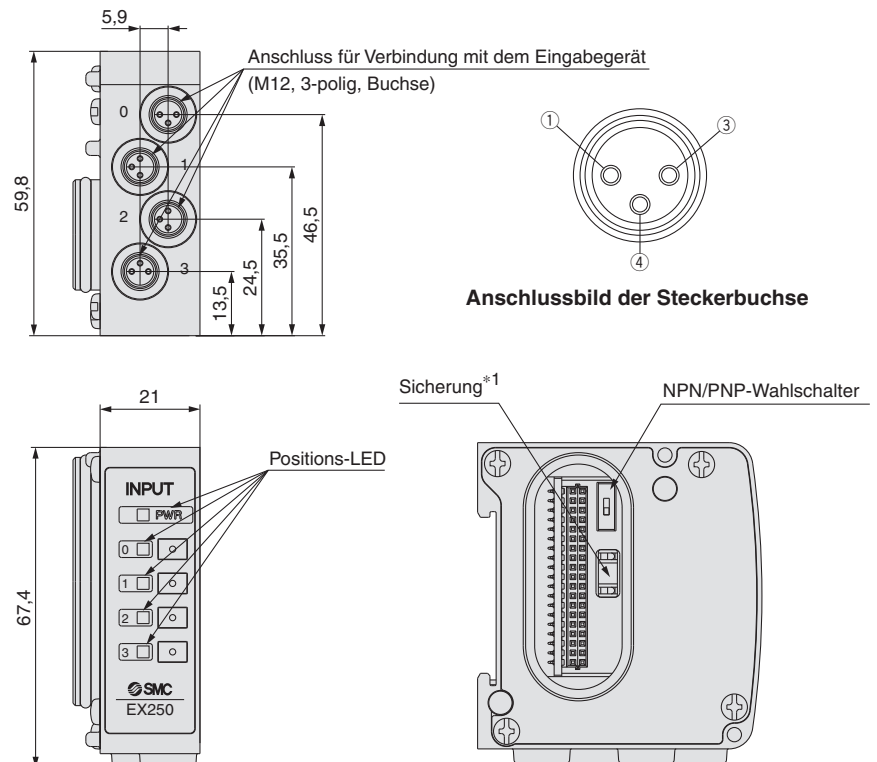


*1 Sicherung zum Schutz vor Überstrom

Bei der Behebung eines Problems kann die Sicherung, selbst wenn sie ausgelöst wurde, durch eine Ersatzsicherung wieder in Betrieb gesetzt werden. Siehe Optionen, S. 21.


Serie EX250

Statusanzeige


EX250-IE1

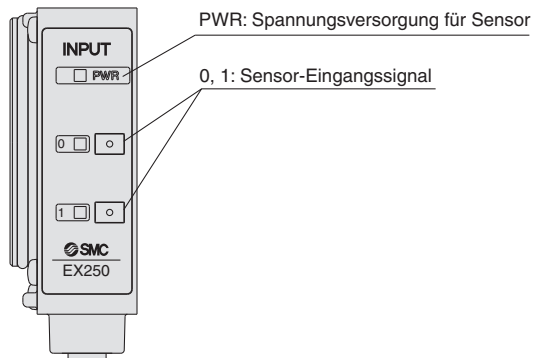

EX250-IE2

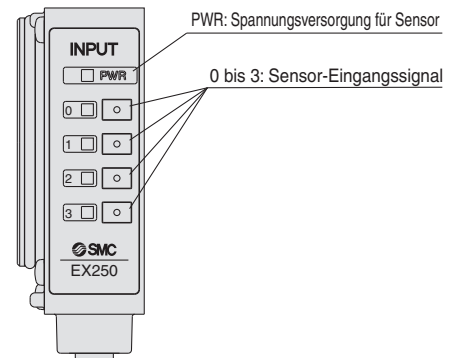


EX250-IE3

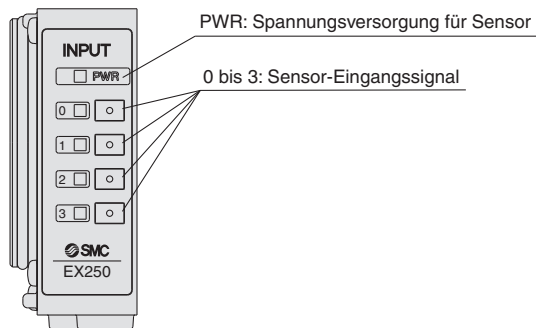


Interner Schaltkreis


EX250-IE1

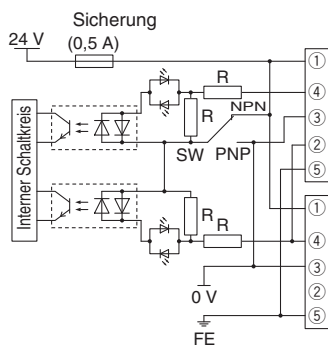

EX250-IE2

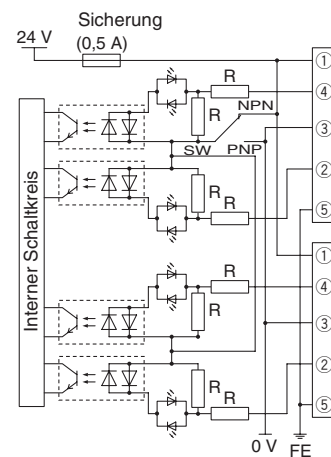


EX250-IE3

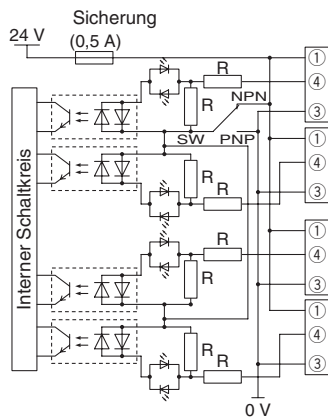

Serie EX250 Zubehör


Anschlussbeispiel

Anschlussbeispiel eines mit DeviceNet™, CANopen kompatiblen Feldbusmoduls

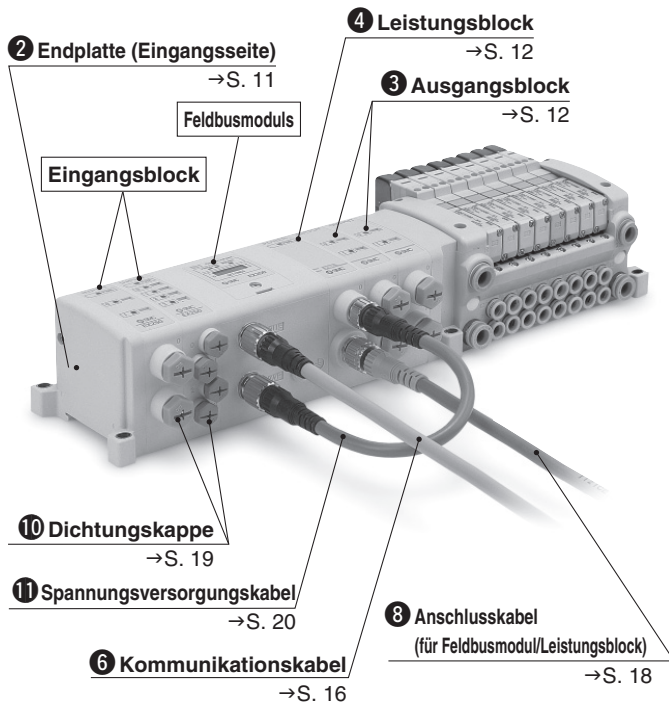


* Das oben dargestellte Feldbusmodul ist mit DeviceNet™ kompatibel.

Anschlussbeispiel eines mit EtherNet/IP™, PROFIBUS DP kompatiblen Feldbusmoduls

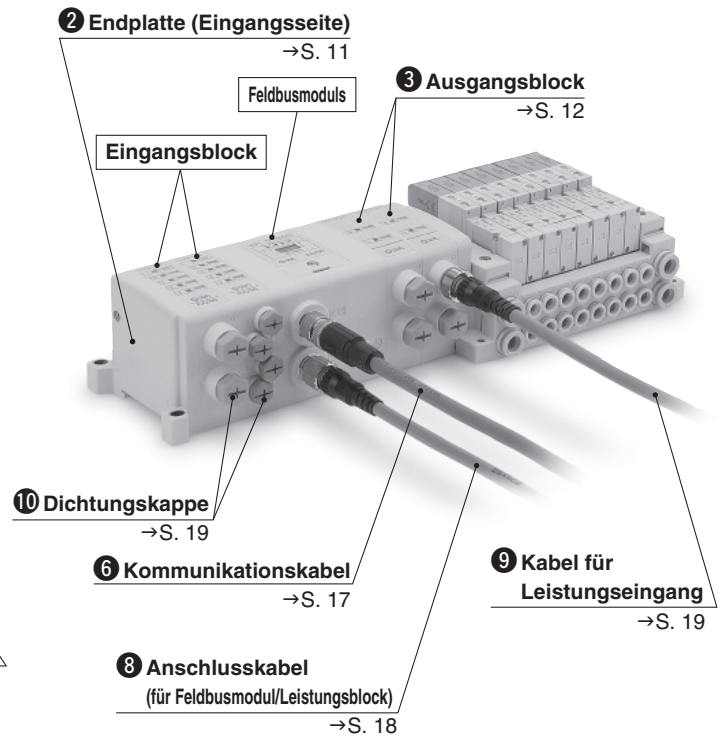

* Das oben dargestellte Feldbusmodul ist mit PROFIBUS DP kompatibel.

Anschlussbeispiel eines mit AS-Interface kompatiblen Feldbusmoduls

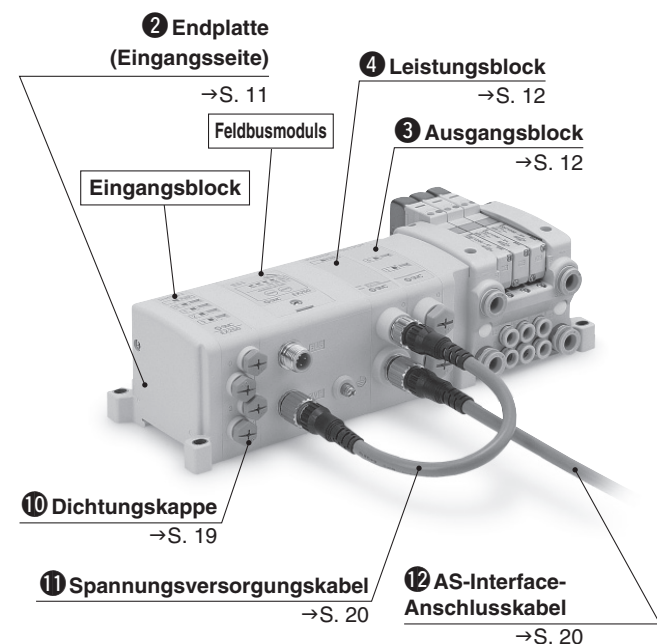

Serie EX250


① Sicherungsersatzteil

Eine Ersatzsicherung ist erforderlich, wenn die Sicherung für den Überstromschutz des Eingangsblocks (EX250-IE□) ausgelöst wurde.

EX9-FU05

Modell	EX9-FU05
Verwendbares Modell	EX250-IE□
Nennstrom	0,5 A
Nennleistung der Isolierung	48 VAC/DC 50 A
Sicherungswiderstand	0,36 Ω

Sicherung



② Endplatte (Eingangsseite)

EX250-EA 1

• Montagespezifikation

1	Direktmontage
2	DIN-Schiennenmontage


Zubehör
Innensechskantschraube (M3 x 10): 2 Stk.

<Anwendungsbeispiel>


Endplatte (Eingangsseite)




EX250-EA1

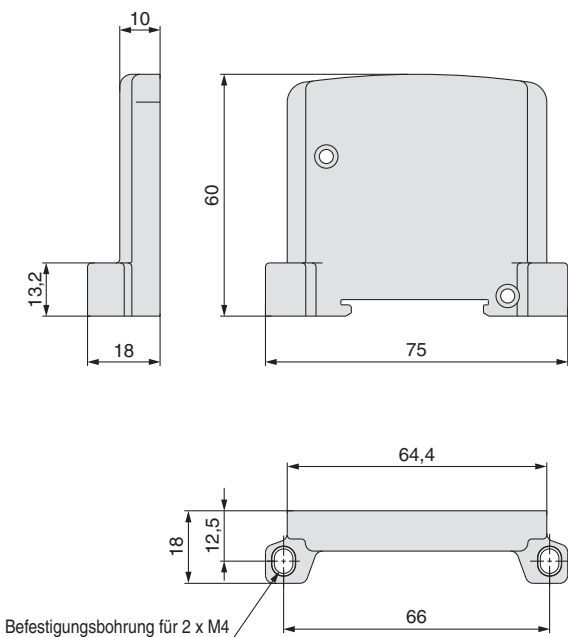

EX250-EA2

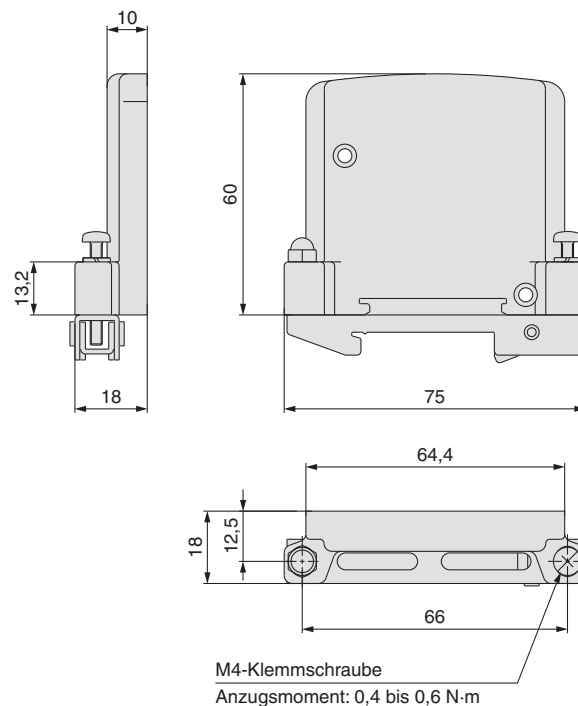

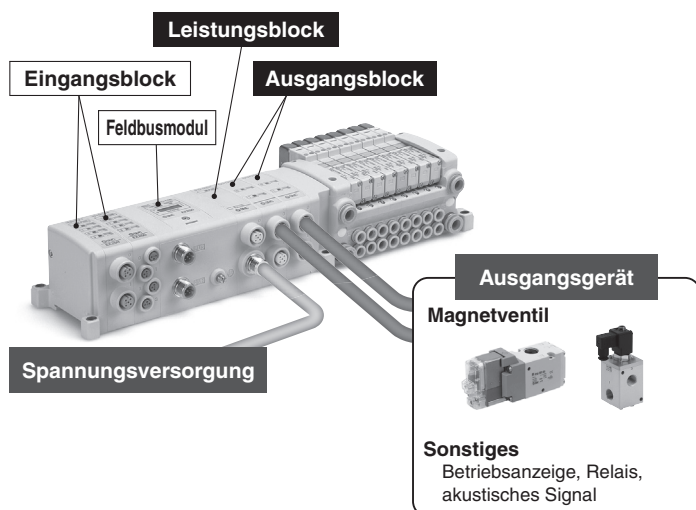


- Möglichkeit zur Nachrüstung der Ventilinsel anhand der unbelegten Punkte
- 2-Ausgänge (M12-Stecker)
- Bezugspotenzial positiv / negativ standardmäßig lieferbar
- Fähigkeit zur Versorgung von 0,5 A pro Punkt

Der Anschluss an ein Feldbusmodul und eine Mehrfachanschlussplatte ist erforderlich. Detaillierte Spezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung, die zum Download auf der SMC-Website unter <http://www.smc.de> bereitsteht.

3 Ausgangsblock

EX9-OE T 1



• Ausgangsspezifikation

1	Source/PNP (Negativ COM)
2	Sink/NPN (Positiv COM)

• Spannungsversorgungsausführung

T	Interne Spannungsversorgungsmethode (für niedrigen Laststrom)
P	Integrierte Spannungsversorgungsmethode (für hohen Laststrom)*1

*1 Anschluss an einen Leistungsblock erforderlich.

SI-Einheit/Teilenummern


Teilenummer Feldbusmodul	Ausgang	Verwendbares Modell
EX250-SDN1 EX250-SPR1 EX250-SAS□ EX250-SCA1A EX250-SEN1	Source/PNP (Negativ COM)	EX9-OET1 EX9-OEP1

Optionen/Teilenummern

Beschreibung	Teilenummer	Verwendbares Modell		Anm.
		OET□	OEP□	
Dichtungskappe	EX9-AWTS	○	○	Siehe Seite 19. Separat bestellen: 10 Stk. inbegriffen
Kabel für Leistungseingang	EX9-AC□-7	○	○	Siehe Seite 19. Getrennt zu bestellen.
Leistungsblock	EX9-PE1		○	Siehe Seite 13. Getrennt zu bestellen.

4 Leistungsblock

EX9-PE1



Optionen/Teilenummern

Beschreibung	Teilenummer	Anm.
Dichtungskappe	EX9-AWTS	Siehe Seite 19. Separat bestellen: 10 Stk. inbegriffen
Anschlusskabel (für Feldbusmodul/Leistungsblock)	EX9-AC□-1	Siehe Seite 18. Getrennt zu bestellen.
Anschlusskabel (für den Anschluss von Feldbusmodul und Leistungsblock)	EX9-AC002-2 EX9-AC002-3 EX9-AC002-4	Siehe Seite 20. Getrennt zu bestellen.
Anschlusskabel für AS-Interface	EX9-AC□-5	Siehe Seite 20. Getrennt zu bestellen.

③ Ausgangsblock/④ Leistungsblock

Technische Daten Ausgangsblock

Modell		EX9-OET1	EX9-OET2	EX9-OEP1	EX9-OEP2
Ausgangsstecker		M12-Stecker (5-polig)			
Interne Stromaufnahme		Max. 40 mA			
Ausgang	Ausgangstyp	Source/PNP (Negativ COM)	Sink/NPN (Positiv COM)	Source/PNP (Negativ COM)	Sink/NPN (Positiv COM)
	Anzahl der Ausgänge	2 Ausgänge			
	Spannungsversorgungsmethode	Interne Spannungsversorgungsmethode		Integrierte Spannungsversorgungsmethode (Leistungsblock: Versorgung aus EX9-PE1)	
	Versorgungsspannung des Ausgangsgeräts	24 VDC			
	Versorgungsstrom des Ausgangsgeräts	Max. 62 mA/Punkt (1,5 W/Punkt)		Max. 0,5 A/Punkt (12 W/Punkt)	
Umweltbe- ständigkeit	Schutzart	IP67			
	Betriebstemperaturbereich	-10 bis +50 °C			
	Luftfeuchtigkeitsbereich	35 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)			
	Prüfspannung	1500 VAC über 1 Minute zwischen externer Klemme und FG			
	Isolationswiderstand	Min. 10 MΩ (500 VDC) zwischen externer Klemme und FG			
Normen		CE/UKCA-Kennzeichnung, UL (CSA)			
Gewicht		120 g			
Zubehör	Zugstange	2 Stk.			


Technische Daten Leistungsblock

Modell		EX9-PE1
Anschlussblock		Ausgangsblock (EX9-OEP□)
Stationen am Anschlussblock		Ausgangsblock: Max. 9 Stationen (ohne Eingangsblöcke)*1
Spannungsversorgung für Ausgang und interne Steuerung	Versorgungsspannung	22,8 bis 26,4 VDC
	Interne Leistungsaufnahme	Max. 20 mA
Versorgungsstrom		Max. 3,1 A (Bei Verwendung mit 3,0 bis 3,1 A darf die Umgebungstemperatur 40 °C nicht überschreiten und das Kabel darf nicht gebündelt werden.)
Umweltbe- ständigkeit	Schutzart	IP67
	Betriebstemperaturbereich	-10 bis +50 °C
	Luftfeuchtigkeitsbereich	35 bis 85 % rel. Luftfeuchtigkeit (keine Kondensation)
	Prüfspannung	1500 VAC über 1 Minute zwischen externer Klemme und FG
Normen	Isolationswiderstand	Min. 10 MΩ (500 VDC) zwischen externer Klemme und FG
		CE/UKCA-Kennzeichnung, UL (CSA)
Gewicht		120 g
Zubehör	Zugstange	2 Stk.
	Dichtungskappe (für M12-Steckerbuchse)	1 Stk. (EX9-AWTS)


*1 Insgesamt können max. 10 Stationen (Eingänge/Ausgänge/Leistungsblöcke) an das Feldbusmodul der Serie EX250 angeschlossen werden.

* Sonstige detaillierte Spezifikationen finden Sie in der Betriebsanleitung, die zum Download auf der SMC-Website unter <http://www.smc.eu> bereitsteht.

Ausgangsblock Abmessungen/Beschreibung der Bauteile

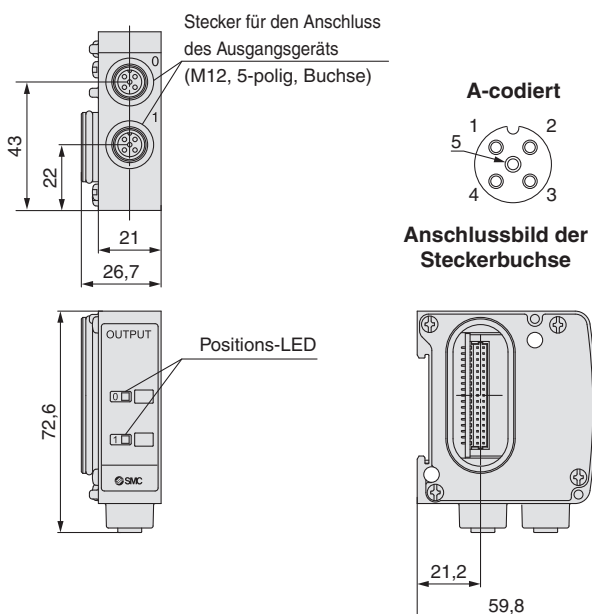

Leistungsblock Abmessungen/Beschreibung der Bauteile

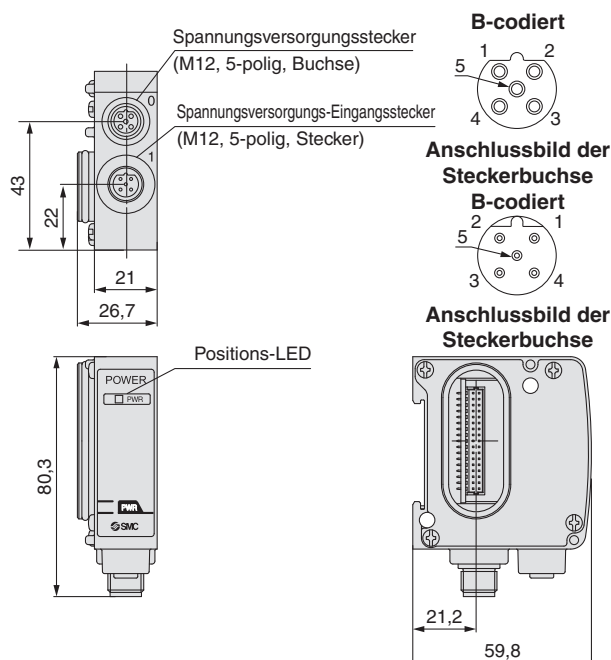


③ Ausgangsblock/④ Leitungsblock

Schaltplan


EX9-OET1

Feldbusmodul Leistungsblock

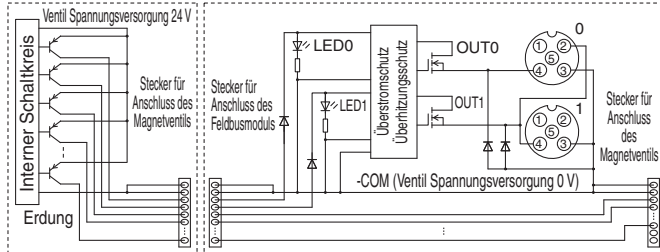


EX9-OET2

Feldbusmodul Leistungsblock

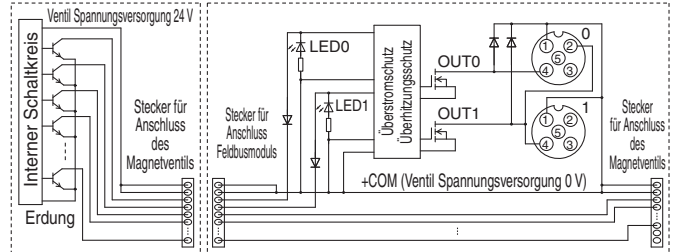


EX9-OEP1

Feldbusmodul Leistungsblock Ausgangsblock

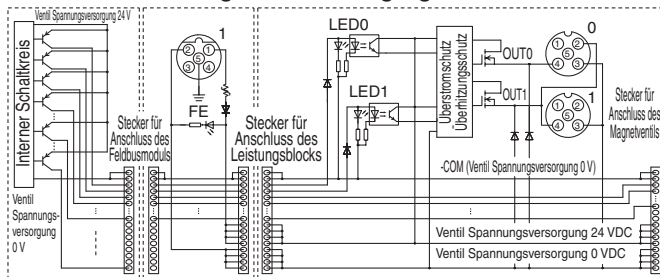


EX9-OEP2

Feldbusmodul Leistungsblock Ausgangsblock

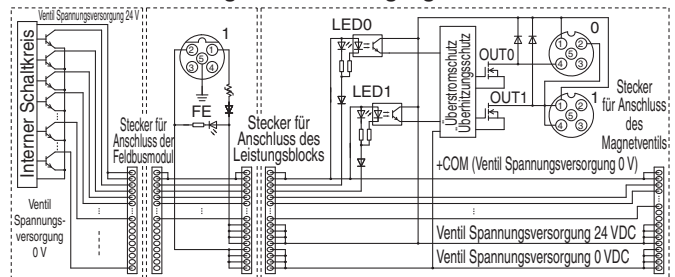

EX9-PE1

Leistungsblock

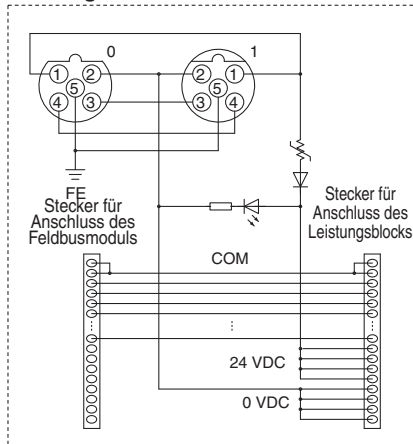

* Wenn das Ventil, das Strom zum Feldbusmodul führt, ausgeschaltet ist, bleibt der Ausgang des Ausgangsblockes (EX9-OE□) ausgeschaltet.

⑤ Endplatte


Wird verwendet, wenn kein Ausgangsblock wird und keine Ventilinsel angeschlossen ist.

EX9-EA 03


Montageanweisung

03	Direkte Montage
04	DIN-Schienenmontage


Anwendungsbeispiel

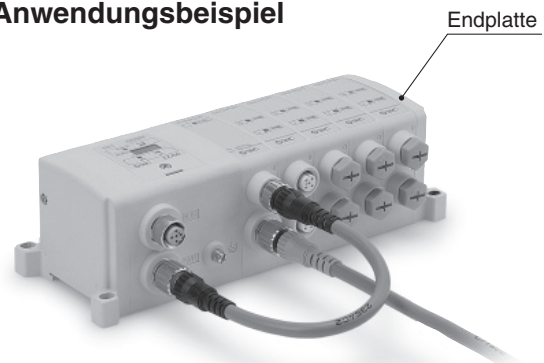


EX9-EA03

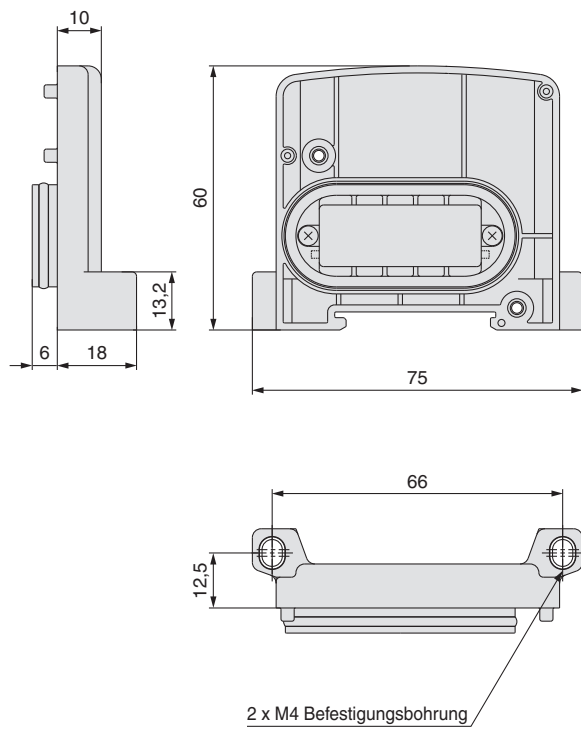

EX9-EA04

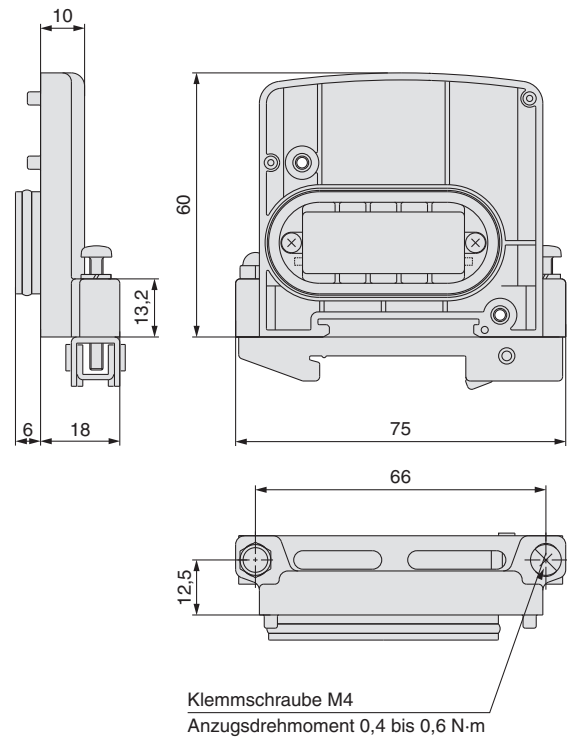

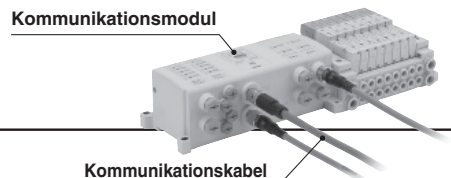

6 Kommunikationskabel


Für DeviceNet™

Für CANopen


EX500-AC **050** -DN

• **Kabellänge (L)**

010	1000 mm
050	5000 mm

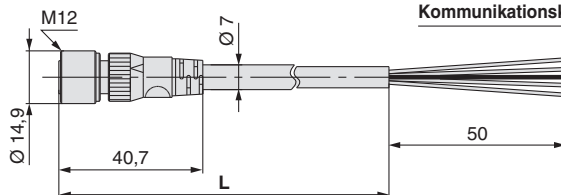


		Technische Daten
Kabel-Außen-Ø		Ø 7 mm
Leiternennquerschnitt	Spannungsversorgung	0,33 mm²/AWG22
	Signal	0,2 mm²/AWG24
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	Spannungsversorgung	1,5 mm
	Signal	1,9 mm
Kleinster Biegeradius (montiert)		60 mm


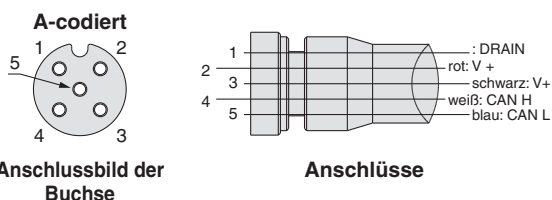


PCA-1557633

(Buchse)



Anschlussbild der Buchse A-codierte (normaler Schlüssel)

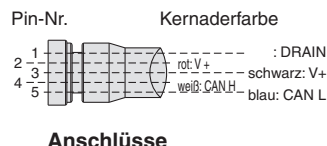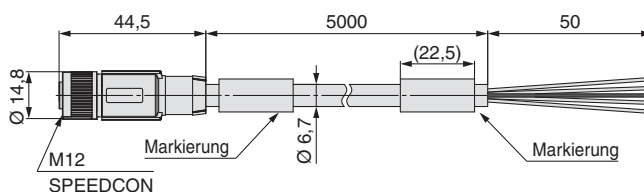

		Technische Daten
Kabel-Außen-Ø		Ø 6,7 mm
Leiternennquerschnitt	Spannungsversorgung	0,32 mm²/AWG22
	Signal	0,2 mm²/AWG24
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	Spannungsversorgung	1,4 mm
	Signal	2,05 mm
Kleinster Biegeradius (montiert)		67 mm





Sonderoptionen

Kabellänge	10000 mm	S. 21
------------	----------	-------

EX9-AC **005** EN-SSPS (mit Anschlüssen auf beiden Seiten (Buchse/Stecker))

• **Kabellänge (L)**

005	500 mm
010	1000 mm
020	2000 mm
030	3000 mm
050	5000 mm
100	10000 mm

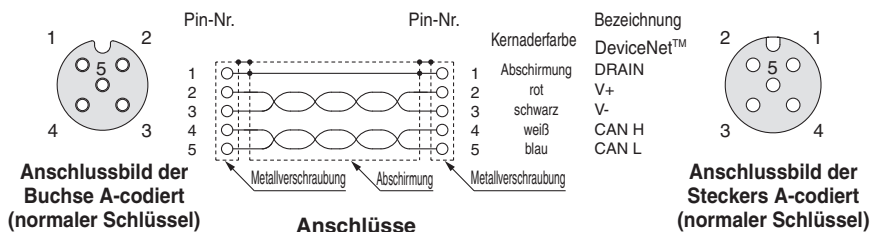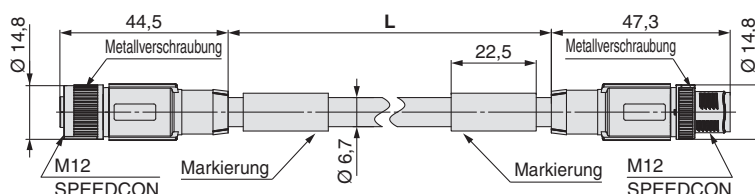


		Technische Daten
Kabel-Außen-Ø		Ø 6,7 mm
Leiternennquerschnitt	Spannungsversorgung	0,34 mm²/AWG22
	Signal	0,25 mm²/AWG24
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	Spannungsversorgung	1,4 mm
	Signal	2,05 mm
Kleinster Biegeradius (montiert)		67 mm

6 Kommunikationskabel

Für PROFIBUS DP

PCA-1557691
(Stecker)

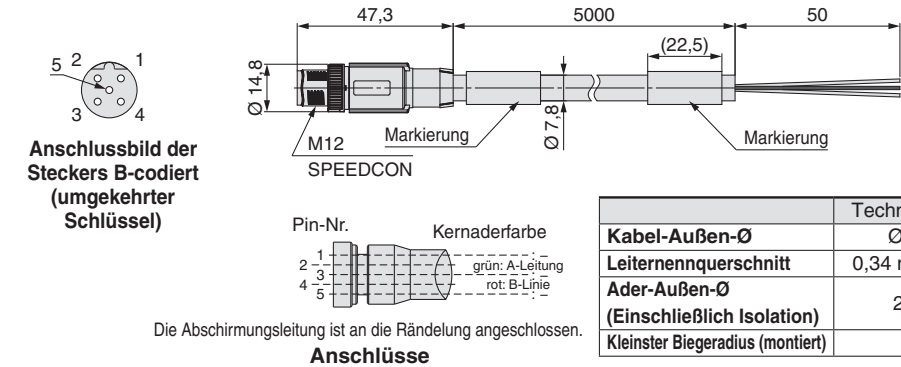


Für EtherNet/IP™

EX9-AC 020 EN-PSRJ (Stecker/RJ-45-Stecker)

Kabellänge (L)

010	1000 mm
020	2000 mm
030	3000 mm
050	5000 mm
100	10000 mm

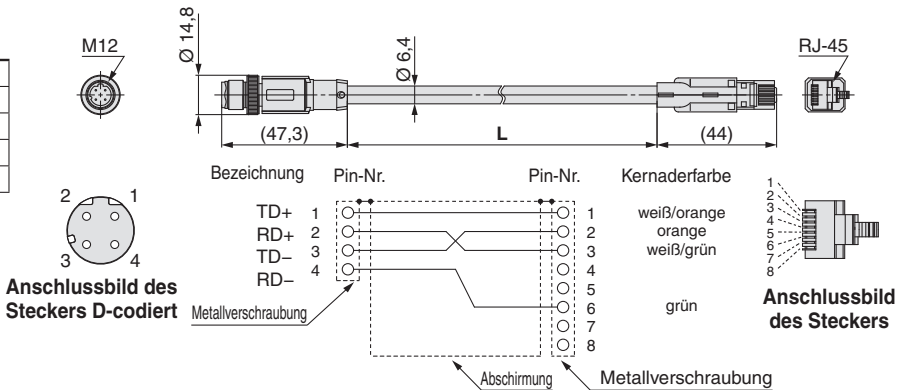


	Technische Daten
Kabel-Außen-Ø	Ø 6,4 mm
Leiternennquerschnitt	0,14 mm²/AWG26
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	0,98 mm
Kleinsten Biegeradius (montiert)	26 mm


EX9-AC 005 EN-PSPS (mit Anschlüssen auf beiden Seiten (Stecker/Stecker))

Kabellänge (L)

005	500 mm
010	1000 mm
020	2000 mm
030	3000 mm
050	5000 mm
100	10000 mm

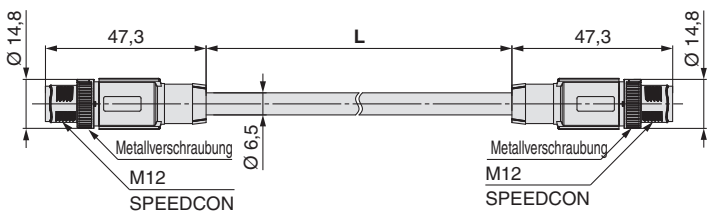

	Technische Daten
Kabel-Außen-Ø	Ø 6,5 mm
Leiternennquerschnitt	0,34 mm²/AWG22
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	1,55 mm
Kleinsten Biegeradius (montiert)	19,5 mm

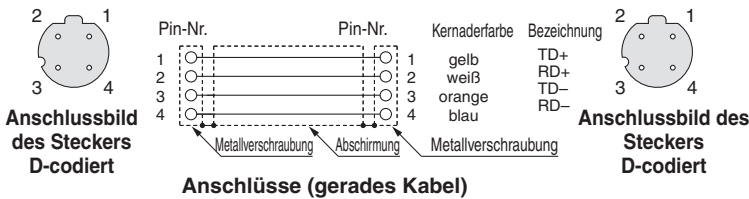


7 Konfektionierbarer Kommunikationsstecker

Stecker

Für DeviceNet™

Für CANopen

PCA-1075528

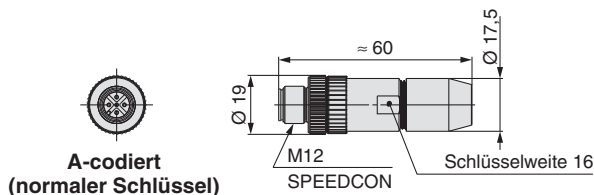


Verwendbares Kabel

	Technische Daten
Kabel-Außen-Ø	4,0 bis 8,0 mm
Leiterquerschnitt	0,14 bis 0,75 mm²/AWG26 bis 18 (festes Kabel/Kabel flexibel) 0,08 bis 0,5 mm²/AWG28 bis 20 (Mit Schiene)

Für PROFIBUS DP

PCA-1075530

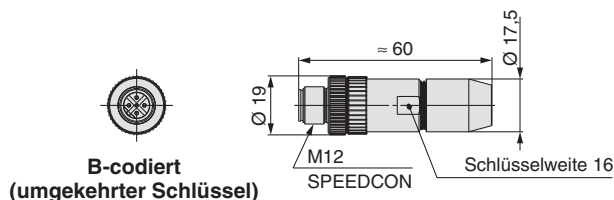


Buchse

Für DeviceNet™

Für CANopen

PCA-1075529

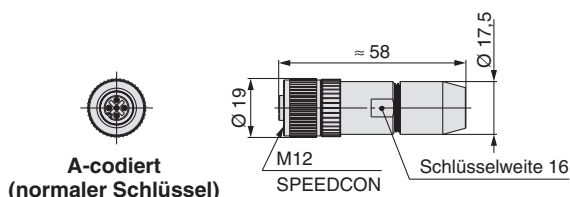


Verwendbares Kabel


	Technische Daten
Kabel-Außen-Ø	4,0 bis 8,0 mm
Leiterquerschnitt	0,14 bis 0,75 mm²/AWG26 bis 18 (festes Kabel/Kabel flexibel) 0,08 bis 0,5 mm²/AWG28 bis 20 (Mit Schiene)

Für PROFIBUS DP

PCA-1075531

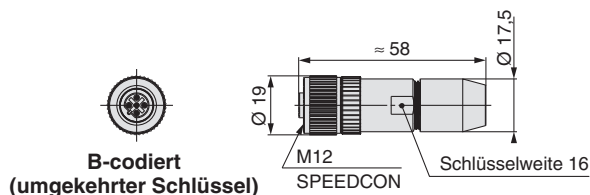

8 Anschlusskabel (Für Kommunikationsmodul/für Leistungsblock)

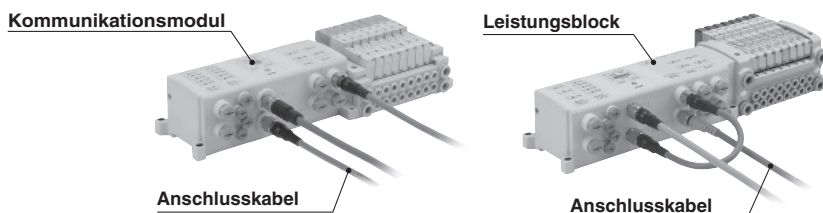

Für DeviceNet™

Für CANopen



Für Leistungsblock

gerader Anschluss

EX9-AC 050 -1

• Kabellänge (L)

010	1000 mm
030	3000 mm
050	5000 mm

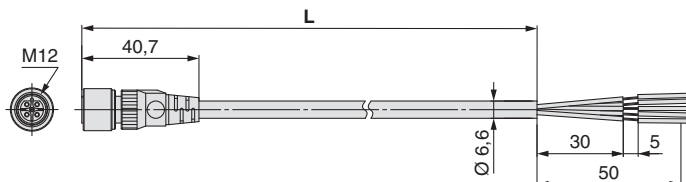

	Technische Daten
Kabel-Außen-Ø	Ø 6,6 mm
Leiternennquerschnitt	AWG22
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	1,65 mm
Kleinsten Biegeradius (montiert)	40 mm



Sonderoptionen

Kabellänge	10000 mm	S. 21
------------	----------	-------

Pin-Nr.	Kernaderfarbe
1	braun: 24 VDC +10 %/-5 % (Spannungsversorgung Magnetventil)
2	weiß: 0 V (Spannungsversorgung Magnetventil)
3	blau: 24 VDC±10 % (Spannungsversorgung Steuerung)
4	schwarz: 0 V (Spannungsversorgung Steuerung)
5	grau: Erdung

Anschlüsse

8 Anschlusskabel (Für Kommunikationsmodul)

Für PROFIBUS DP

Für EtherNet/IP™

EX500-AP **050** - S


Kabellänge (L)

010	1000 mm
050	5000 mm

Steckerspezifikation

S	Gerade
---	--------

gerader Anschluss

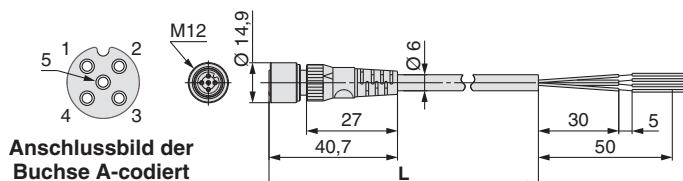

Anschlussbild der Buchse A-codiert

Klemmen-Nr.	Kernaderfarbe
1	braun: 24 VDC +10 %/-5 % (Spannungsversorgung Magnetventil)
2	weiß: 0 V (Spannungsversorgung Magnetventil)
3	blau: 24 VDC±10 % (Spannungsversorgung Steuerung)
4	schwarz: 0 V (Spannungsversorgung Steuerung)
5	grau: Erdung*1, Nicht angeschlossen *2

*1 Für PROFIBUS DP
*2 Für EtherNet/IP™

Anschlüsse



Sonderoptionen

Kabellänge	10000 mm	S. 22
------------	----------	-------

Technische Daten	
Kabel-Außen-Ø	Ø 6 mm
Leiternennquerschnitt	0,3 mm²/AWG22
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	1,5 mm
Kleinsten Biegeradius (montiert)	40 mm

9 Kabel für Leistungseingang

Verbindet den Leistungsblock mit dem Ausgabegerät

EX9-AC **030** -7

Kabellänge (L)

010	1000 mm
030	3000 mm



Kabel für Leistungseingang



Anschlussbild der Steckers

Pin-Nr.	Kernaderfarbe
1	braun
2	weiß
3	blau
4	schwarz
5	grau

Anschlüsse

Technische Daten	
Kabel-Außen-Ø	Ø 6,6 mm
Leiternennquerschnitt	0,3 mm²
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	1,65 mm
Kleinsten Biegeradius (montiert)	40 mm

10 Dichtungskappe (10 Stk.)


Zur Verwendung bei Anschlüssen, die nicht für den Kommunikationsanschluss verwendet werden (Steckerbuchse). Die Verwendung der Dichtungskappe bewahrt die Integrität der Schutzart.
(Dichtungskappen werden mit jeder Einheit verpackt.)

* Ziehen Sie die Dichtungskappe mit dem vorgegebenen Anzugsdrehmoment an (Für M8: 0,05 N-m, für M12: 0,1 N-m)


EX9-AW **ES**

Steckerausführung


ES	Für M8-Buchse, 10 Stk.
TS	Für M12-Buchse, 10 Stk.

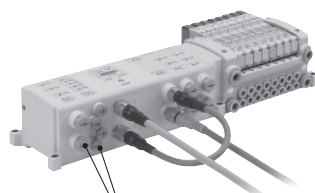

Dichtungskappe



Für M8-Buchse



Für M12-Buchse


① Anschlusskabel (für den Anschluss von Feldbusmodul und Leistungsblock)

Anschluss zwischen Spannungsversorgungsstecker des Leistungsblocks und dem Spannungsversorgungsstecker des Feldbusmoduls mit Überbrückung der externen Spannungsversorgung, die durch den Leistungsblock an das Feldbusmodul geliefert wird.

EX9-AC002-2


Kommunikationsmodul

2	EX250-SDN1 EX250-SCA1A	Konform
3	EX250-SPR1 EX250-SEN1	Konform
4	EX250-SAS3/5	Konform

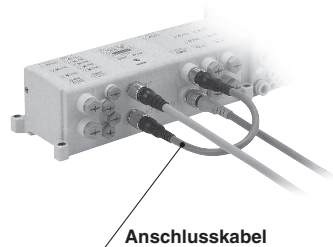


Anschlusskabel


EX9-AC002-2

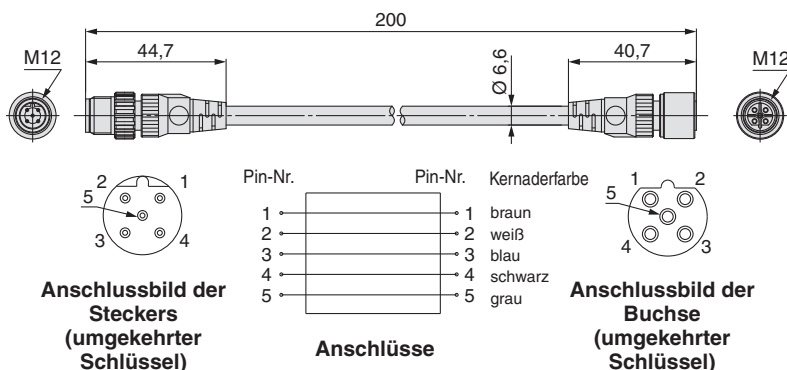

EX9-AC002-3

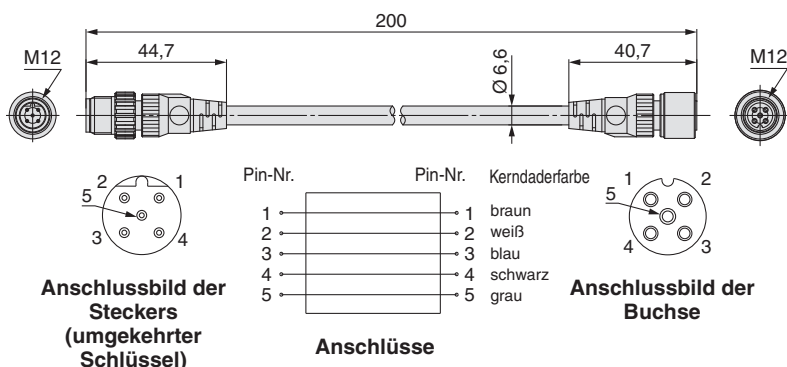

EX9-AC002-4

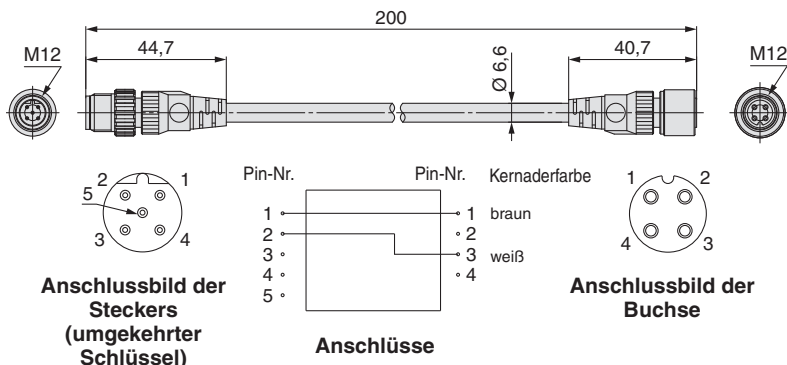

	Technische Daten
Kabel-Außen-Ø	Ø 6,6 mm
Leiternennquerschnitt	0,3 mm ²
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	1,65 mm
Kleinster Biegeradius (montiert)	40 mm

② AS-Interface-Anschlusskabel

Verbindungskabel zwischen dem Abzweigstecker (M12) des Spannungsversorgungskabels der AS-Interface (für externe Geräte) und dem Eingangsstecker der Leistungsblock-Spannungsversorgung.


EX9-AC 010 -5

Kabellänge (L)

010	1000 mm
030	3000 mm
050	5000 mm



AS-Interface Anschlusskabel

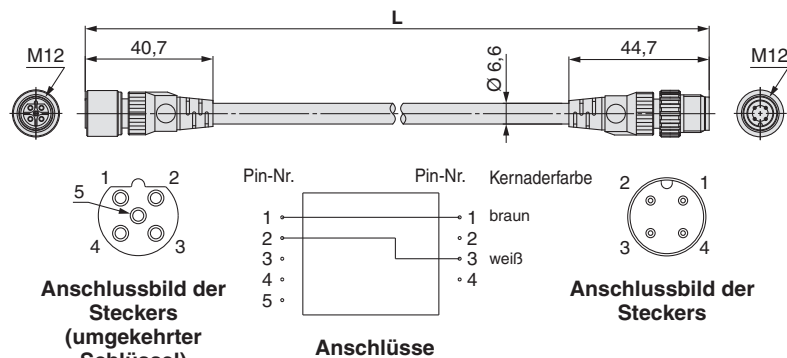

	Technische Daten
Kabel-Außen-Ø	Ø 6,6 mm
Leiternennquerschnitt	0,3 mm ²
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	1,65 mm
Kleinster Biegeradius (montiert)	40 mm

Serie EX250 Sonderoptionen

SMC informiert Sie über Details zu technischen Daten und Lieferzeiten.

Feldbusmodul Vor der Verwendung des Feldbusmoduls, die verschiedenen Blöcke und die Ventilinsel (ohne Feldbusmodul) separat vorbereiten und dann kombinieren.

- ① **DeviceNet™, 7/8 Zoll-Stecker, 32 Eingänge/32 Ausgänge**
(Belegte Punkte: 48 Eingänge (32 Eingänge + 16 Diagnoseeingänge)/32 Ausgänge)


EX250-SDN1-X122

Spannungsversorgungsstecker
(7/8 Zoll, 4-polig, Stecker)


Passendes Kabel: PCA-1415999 (2 m)
PCA-1415996 (6 m)

Kommunikationsstecker
(7/8 Zoll, 5-polig, Stecker)

Erdungsanschluss

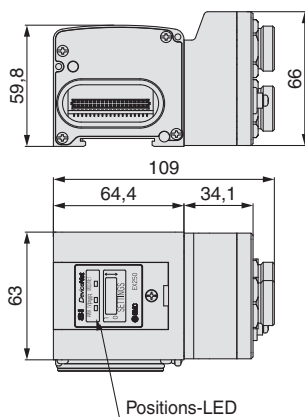


Spannungsversorgungsstecker



1	24 VDC +10 %/-5 % (für Ventil)
2	Nicht belegt
3	FE
4	0 VDC (für Ventil)

Kommunikationsstecker



1	DRAIN
2	V+
3	V-
4	CAN H
5	CAN L

* Beim Anschluss an ein Modell der Serie VQC4000, eine D-Seiten-Endplatte VVQC4000-3A-3□ usw. verwenden. Die D-Seiten-Endplatte VVQC4000-3A-2□, die vom Standardmodell EX250-SDN1 verwendet wird, kann nicht eingesetzt werden, da sie mit EX250-SDN1-X122 in Berührung kommen würde.

Kommunikationskabel

- ① **Mit Stecker auf einer Seite (Buchse)**


Kabellänge: 10000 mm

Für DeviceNet™

EX9-AC100DN-X12

Verfügbares
Feldbusprotokoll


DN DeviceNet™



Anschlussbild des
Steckers B-codiert
(umgekehrter Schlüssel)

Für DeviceNet™

Abmessungen

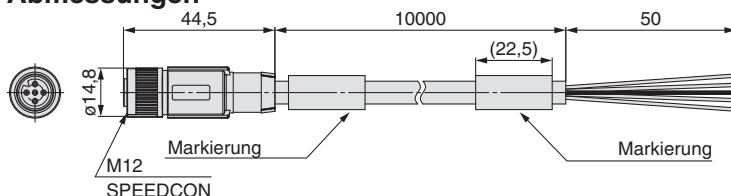

Anschlüsse

Pin-Nr.	Kernaderfarbe: Signalbezeichnung (DeviceNet™)
1	Abschirmung: DRAIN
2	Rot: V+
3	Schwarz: V-
4	Weiß: CAN H
5	Blau: CAN L

		Technische Daten
Kabel-Außen-Ø		Ø 6,7 mm
Leiternennquerschnitt	Spannungsversorgung	0,34 mm²/AWG22
	Daten	0,25 mm²/AWG24
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolator)	Spannungsversorgung	1,4 mm
	Daten	2,05 mm
Kleinster Biegeradius (befestigt)		67 mm

Anschlusskabel

- ② Mit Stecker an einem Ende (Buchse)
Kabellänge: 10000 mm



Für PROFIBUS DP

Für EtherNet/IP™

gerader Anschluss

EX500-AP100-S-X1

Steckerspezifikation
S Gerade

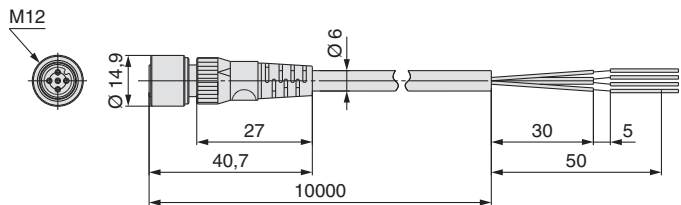

Anschlussbild der
Buchse
A-codiert

Pin-Nr.	Kernaderfarbe
1	braun: 24 VDC +10 %/-5 % (Spannungsversorgung Magnetventil)
2	weiß: 0 V (Spannungsversorgung Magnetventil)
3	blau: 24 VDC±10 % (Spannungsversorgung Steuerung)
4	schwarz: 0 V (Spannungsversorgung Steuerung)
5	grau: Erdung

Anschlüsse (PROFIBUS DP, EtherNet/IP™)

	Technische Daten
Kabel-Außen-Ø	Ø 6 mm
Leiternennquerschnitt	0,3 mm²/AWG22
Ader-Außen-Ø (Einschließlich Isolation)	1,5 mm
Kleinsten Biegeradius (montiert)	40 mm



Serie EX250

Produktspezifische Sicherheitshinweise

Vor der Handhabung der Produkte durchlesen. Siehe Umschlagseite für Sicherheitsvorschriften.
Zu Sicherheitshinweisen für Feldbussysteme siehe „Betriebsanleitung“ auf der SMC-Website:
www.smc.eu

Bei Verwendung eines AS-Interface-Spannungsversorgungssystems

⚠ Achtung

	EX250-SAS7	EX250-SAS9
Versorgungsspannung	Versorgung aus AS-Interface, 26,5 bis 31,6 VDC*1	
Interne Stromaufnahme	Max. 100 mA	Max. 65 mA
Eingangs-/Ausgangsspezifikationen	Anzahl der Eingänge	8
	Anzahl der Ausgänge	8
	Versorgungsspannung	24 VDC
	Versorgungsstrom*2	Max. 240 mA

*1 Verwenden Sie für die Spannungsversorgung eine AS-Interface-Spannungsversorgung. Entnehmen Sie nähere Angaben bitte den Betriebsanleitungen des jeweiligen Herstellers.

*2 Das AS-i-Interface versorgt die internen Bauteile des Feldbusmoduls und aller angeschlossenen Geräte mit Spannung.
Wählen Sie die Geräte, die an den Eingangsblock/Ausgangsblock angeschlossen werden, so aus, dass sie innerhalb des verfügbaren Versorgungsstrombereichs bleiben, da der verfügbare Versorgungsstrom für alle angeschlossenen Geräte begrenzt ist.

Beispiel) Bei der Verwendung von EX250-SAS9

Ventil: VQC1100NY – 5 (Ausführung mit niedrigem Laststrom von 0,5 W) x 4 Stk.

$$0,5 \text{ [W]} \div 24 \text{ [V]} \times 4 \text{ [Stk.]}$$

$$= 84 \text{ [mA]} \text{ (4 Ausgänge gleichzeitig EIN)}$$

Der maximal verfügbare Versorgungsstrom von EX250-SAS9 beträgt 120 mA. Daher beträgt der verfügbare Versorgungsstrom des Sensors

$$120 \text{ [mA]} - 84 \text{ [mA]} = 36 \text{ [mA]}$$

Wir empfehlen die Verwendung von Ventilen mit niedrigem Laststrom (reduzieren Sie dazu die max. Anzahl der gleichzeitigen Ausgänge) und Energiespar-Sensoren (2-Draht-Sensoren usw.).

Maximale Anzahl AS-Interface-kompatibler Eingangsblöcke

Technische Daten Feldbusmodul		Eingangsblock-Ausführung	Maximale Anzahl der Stationen des Eingangsblocks
EX250-SAS3	AS-Interface 8 Eingänge/8 Ausgänge, 31 Slave-Modi, 2 Spannungsversorgungssysteme	1 M12/2 Eingänge	4 Stationen
		2 M12/4 Eingänge	2 Stationen
		3 M8/4 Eingänge	2 Stationen
EX250-SAS5	AS-Interface 4 Eingänge/4 Ausgänge, 31 Slave-Modi, 2 Spannungsversorgungssysteme	1 M12/2 Eingänge	2 Stationen
		2 M12/4 Eingänge	1 Station
		3 M8/4 Eingänge	1 Station
EX250-SAS7	AS-Interface 8 Eingänge/8 Ausgänge, 31 Slave-Modi, 1 Spannungsversorgungssystem	1 M12/2 Eingänge	4 Stationen
		2 M12/4 Eingänge	2 Stationen
		3 M8/4 Eingänge	2 Stationen
EX250-SAS9	AS-Interface 4 Eingänge/4 Ausgänge, 31 Slave-Modi, 1 Spannungsversorgungssystem	1 M12/2 Eingänge	2 Stationen
		2 M12/4 Eingänge	1 Station
		3 M8/4 Eingänge	1 Station

Umgebungsbedingungen

⚠ Achtung

1. Je nach Betriebsumgebung ist die geeignete Schutzart auszuwählen.

Die Schutzklasse IP65 wird erreicht, wenn folgende Bedingungen erfüllt sind:

- 1) Stellen Sie mithilfe von elektrischen Anschlusskabeln, Kommunikationssteckern und Kabeln mit M12-Steckern eine geeignete Verkabelung zwischen allen Einheiten her.
- 2) Alle Einheiten und die Ventilinsel sind ordnungsgemäß montiert.
- 3) Nicht verwendete Stecker sind mit einer Dichtungskappe zu versehen.
In Umgebungen, in denen das Produkt Wasser oder Wasserspritzern ausgesetzt ist, die entsprechenden Schutzmaßnahmen ergreifen, z. B. eine Schutzabdeckung installieren.

Sicherheitshinweise

Diese Sicherheitshinweise sollen vor gefährlichen Situationen und/oder Sachschäden schützen. In den Hinweisen wird die Schwere der potentiellen Gefahren durch die Gefahrenworte „**Achtung**“, „**Warnung**“ oder „**Gefahr**“ bezeichnet. Diese wichtigen Sicherheitshinweise müssen zusammen mit internationalen Standards (ISO/IEC)¹⁾ und anderen Sicherheitsvorschriften beachtet werden.

-  **Achtung:** **Achtung** verweist auf eine Gefahr mit geringem Risiko, die leichte bis mittelschwere Verletzungen zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.
-  **Warnung:** **Warnung** verweist auf eine Gefahr mit mittlerem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge haben kann, wenn sie nicht verhindert wird.
-  **Gefahr:** **Gefahr** verweist auf eine Gefahr mit hohem Risiko, die schwere Verletzungen oder den Tod zur Folge hat, wenn sie nicht verhindert wird.

- 1) ISO 4414: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Pneumatik
ISO 4413: Fluidtechnik – Ausführungsrichtlinien Hydraulik
IEC 60204-1: Sicherheit von Maschinen – Elektrische Ausrüstung von Maschinen (Teil 1: Allgemeine Anforderungen)
ISO 10218-1: Industrieroboter - Sicherheitsanforderungen usw.

Warnung

1. Verantwortlich für die Kompatibilität bzw. Eignung des Produkts ist die Person, die das System erstellt oder dessen technische Daten festlegt.

Da das hier beschriebene Produkt unter verschiedenen Betriebsbedingungen eingesetzt wird, darf die Entscheidung über dessen Eignung für einen bestimmten Anwendungsfall erst nach genauer Analyse und/oder Tests erfolgen, mit denen die Erfüllung der spezifischen Anforderungen überprüft wird.

Die Erfüllung der zu erwartenden Leistung sowie die Gewährleistung der Sicherheit liegen in der Verantwortung der Person, die die Systemkompatibilität festgestellt hat.

Diese Person muss anhand der neuesten Kataloginformation ständig die Eignung aller Produktdaten überprüfen und dabei im Zuge der Systemkonfiguration alle Möglichkeiten eines Geräteausfalls ausreichend berücksichtigen.

2. Maschinen und Anlagen dürfen nur von entsprechend geschultem Personal betrieben werden.

Das hier beschriebene Produkt kann bei unsachgemäßer Handhabung gefährlich sein.

Montage-, Inbetriebnahme- und Reparaturarbeiten an Maschinen und Anlagen, einschließlich der Produkte von SMC, dürfen nur von entsprechend geschultem und erfahrenem Personal vorgenommen werden.

3. Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen oder der Ausbau einzelner Komponenten dürfen erst dann vorgenommen werden, wenn die Sicherheit gewährleistet ist.

Inspektions- und Wartungsarbeiten an Maschinen und Anlagen dürfen erst dann ausgeführt werden, wenn alle Maßnahmen überprüft wurden, die ein Herunterfallen oder unvorhergesehene Bewegungen des angetriebenen Objekts verhindern.

Vor dem Ausbau des Produkts müssen vorher alle oben genannten Sicherheitsmaßnahmen ausgeführt und die Stromversorgung abgetrennt werden. Außerdem müssen die speziellen Vorsichtsmaßnahmen für alle entsprechenden Teile sorgfältig gelesen und verstanden worden sein.

Vor dem erneuten Start der Maschine bzw. Anlage sind Maßnahmen zu treffen, um unvorhergesehene Bewegungen des Produkts oder Fehlfunktionen zu verhindern.

4. Die in diesem Katalog aufgeführten Produkte werden ausschließlich für die Verwendung in der Fertigungsindustrie und dort in der Automatisierungstechnik konstruiert und hergestellt. Für den Einsatz in anderen Anwendungen oder unter den im folgenden aufgeführten Bedingungen sind diese Produkte weder konstruiert, noch ausgelegt:

- 1) Einsatz- bzw. Umgebungsbedingungen, die von den angegebenen technischen Daten abweichen, oder Nutzung des Produkts im Freien oder unter direkter Sonneneinstrahlung.
- 2) Installation innerhalb von Maschinen und Anlagen, die in Verbindung mit Kernenergie, Eisenbahnen, Luft- und Raumfahrttechnik, Schiffen, Kraftfahrzeugen, militärischen Einrichtungen, Verbrennungsanlagen, medizinischen Geräten, Medizinprodukten oder Freizeitgeräten eingesetzt werden oder mit Lebensmitteln und Getränken, Notausschaltkreisen, Kupplungs- und Bremsschaltkreisen in Stanz- und Pressanwendungen, Sicherheitsausrüstungen oder anderen Anwendungen in Kontakt kommen, soweit dies nicht in der Spezifikation zum jeweiligen Produkt in diesem Katalog ausdrücklich als Ausnahmeanwendung für das jeweilige Produkt angegeben ist.

Achtung

- 3) Anwendungen, bei denen die Möglichkeit von Schäden an Personen, Sachwerten oder Tieren besteht und die eine besondere Sicherheitsanalyse verlangen.
- 4) Verwendung in Verriegelungssystemen, die ein doppeltes Verriegelungssystem mit mechanischer Schutzfunktion zum Schutz vor Ausfällen und eine regelmäßige Funktionsprüfung erfordern.

Achtung

1. Das Produkt wurde für die Verwendung in der Fertigungsindustrie konzipiert.

Das hier beschriebene Produkt wurde für die friedliche Nutzung in Fertigungsunternehmen entwickelt.

Wenn Sie das Produkt in anderen Wirtschaftszweigen verwenden möchten, müssen Sie SMC vorher informieren und bei Bedarf entsprechende technische Daten zur Verfügung stellen.

Wenden Sie sich bei Fragen bitte an die nächstgelegene Vertriebsniederlassung.

Einhaltung von Vorschriften

Das Produkt unterliegt den folgenden Bestimmungen zur „Einhaltung von Vorschriften“. Lesen Sie diese Punkte durch und erklären Sie Ihr Einverständnis, bevor Sie das Produkt verwenden.

Einhaltung von Vorschriften

1. Die Verwendung von SMC-Produkten in Fertigungsmaschinen von Herstellern von Massenvernichtungswaffen oder sonstigen Waffen ist strengstens untersagt.
2. Der Export von SMC-Produkten oder -Technologie von einem Land in ein anderes hat nach den an der Transaktion beteiligten Ländern geltenden Sicherheitsvorschriften und -normen zu erfolgen. Vor dem internationalen Versand eines jeglichen SMC-Produktes ist sicherzustellen, dass alle nationalen Vorschriften in Bezug auf den Export bekannt sind und befolgt werden.

Achtung

SMC-Produkte sind nicht für den Einsatz als Instrumente im gesetzlichen Messwesen bestimmt.

Die von SMC gefertigten bzw. vertriebenen Messinstrumente wurden keinen Prüfverfahren zur Typengenehmigung unterzogen, die von den Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.

Daher dürfen SMC-Produkte nicht für Arbeiten bzw. Zertifizierungen eingesetzt werden, die im Rahmen der Messvorschriften der einzelnen Länder vorgegeben werden.

SMC Corporation (Europe)

Austria	+43 (0)2262622800	www.smc.at	office@smc.at
Belgium	+32 (0)33551464	www.smc.be	info@smc.be
Bulgaria	+359 (0)2807670	www.smc.bg	office@smc.bg
Croatia	+385 (0)13707288	www.smc.hr	office@smc.hr
Czech Republic	+420 541424611	www.smc.cz	office@smc.cz
Denmark	+45 70252900	www.smc.dk.com	smc@smcdk.com
Estonia	+372 6510370	www.smcpeumatics.ee	smc@info@smcee.ee
Finland	+358 207513513	www.smc.fi	smc@info@smc.fi
France	+33 (0)164761000	www.smc-france.fr	info@smc-france.fr
Germany	+49 (0)61034020	www.smc.de	info@smc.de
Greece	+30 210 2717265	www.smchellas.gr	sales@smchellas.gr
Hungary	+36 23513000	www.smc.hu	office@smc.hu
Ireland	+353 (0)14039000	www.smcautomation.ie	sales@smcautomation.ie
Italy	+39 03990691	www.smcitalia.it	mailbox@smcitalia.it
Latvia	+371 67817700	www.smc.lv	info@smc.lv

Lithuania	+370 5 2308118	www.smclt.lt	info@smclt.lt
Netherlands	+31 (0)205318888	www.smc.nl	info@smc.nl
Norway	+47 67129020	www.smc-norge.no	post@smc-norge.no
Poland	+48 222119600	www.smc.pl	office@smc.pl
Portugal	+351 214724500	www.smc.eu	apoiocliente@smc.smces.es
Romania	+40 213205111	www.smcromania.ro	smcromania@smcromania.ro
Russia	+7 8123036600	www.smc.eu	sales@smcru.com
Slovakia	+421 (0)413213212	www.smc.sk	office@smc.sk
Slovenia	+386 (0)73885412	www.smc.si	office@smc.si
Spain	+34 945184100	www.smc.eu	post@smc.smces.es
Sweden	+46 (0)86031200	www.smc.nu	smc@smc.nu
Switzerland	+41 (0)523963131	www.smc.ch	helpcenter@smc.ch
Turkey	+90 212 489 0 440	www.smcpnomatik.com.tr	info@smcpnomatik.com.tr
UK	+44 (0)845 121 5122	www.smc.uk	sales@smc.uk