


## 2-Draht HART-Messumformer

### 6337D



- 1- oder 2-Kanal Wandler für WTH, TE, Ohm und bipolaren mV-Signalen
- 2 Analog-Eingänge mit 5 Eingangsvariablen / Statusabfrage
- HART Protokoll Ausführung einstellbar / HART 5 oder HART 7
- Hardware-Assessment zur Projektierung in SIL 2 Anwendungen
- Montage in explosionsgefährdeten Gas- und Staubbereichen

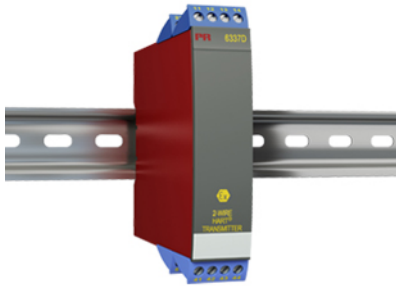

#### Verwendung

- Linearisierte Temperatur-Messung mit WTH-TD Sensoren bzw. Thermoelementen, z.B. Pt100 und Ni100.
- HART-Kommunikation und 4...20 mA Analog-Ausgang PV für Einzel-, Differenz- oder Durchschnittstemperatur Messung von bis zu 2 Temperaturfühlern (RTD / TE).
- Umwandlung von linearer Widerstandsänderung in ein analoges Standard-Stromsignal, z.B. von Ventilen oder Niveau-Messwertgeber.
- Verstärkung von bipolaren mV-Signalen zu einem Standard 4...20 mA Stromsignal.
- Bis zu 63 Umformer (HART 7) können in einem Multidrop-System parallel verbunden.


#### Technische Merkmale

- Die HART Protokoll Ausführung kann durch den Anwender entweder im HART 5 or HART 7 Protokoll eingestellt werden.
- Das HART 7 Protokoll bietet folgende Optionen:· Erweiterte Tag Nummer bis zu 32 Zeichen.· Erweiterter "Burst Mode" und Statusreport mit Zeitstempel.· Eingangsvariable und Status Meldungen mit dynamischen Variablen PV, SV, TV or QV.· Trend Messungen vom Prozess-Signal mit Log- und Summendaten.· Automatischer Statusreport mit Zeitstempel.· Befehlsoptimierung für höhere Kommunikationseffizienz.
- 6337D ist gemäß den strengsten Sicherheitsrichtlinien entwickelt und somit in Installationen mit SIL 2 Applikationen einsetzbar.
- Die gespeicherten Daten werden laufend kontrolliert.
- Nach Erfüllung der NAMUR NE21-Empfehlungen verfügt der 6337D über optimale Eigenschaften zum Einsatz in schwierigen EMV-Umgebungen. Weiter erfüllt der Messumformer die NAMUR NE43- und NE89-Empfehlungen.

#### Montage / Installation / Programmierung

- DIN-Schienenmontage bis zu 84 Kanäle pro Meter.
- Konfiguration über den Standard HART Kommunikator oder den PR 5909 Loop Link.

#### Anwendungen

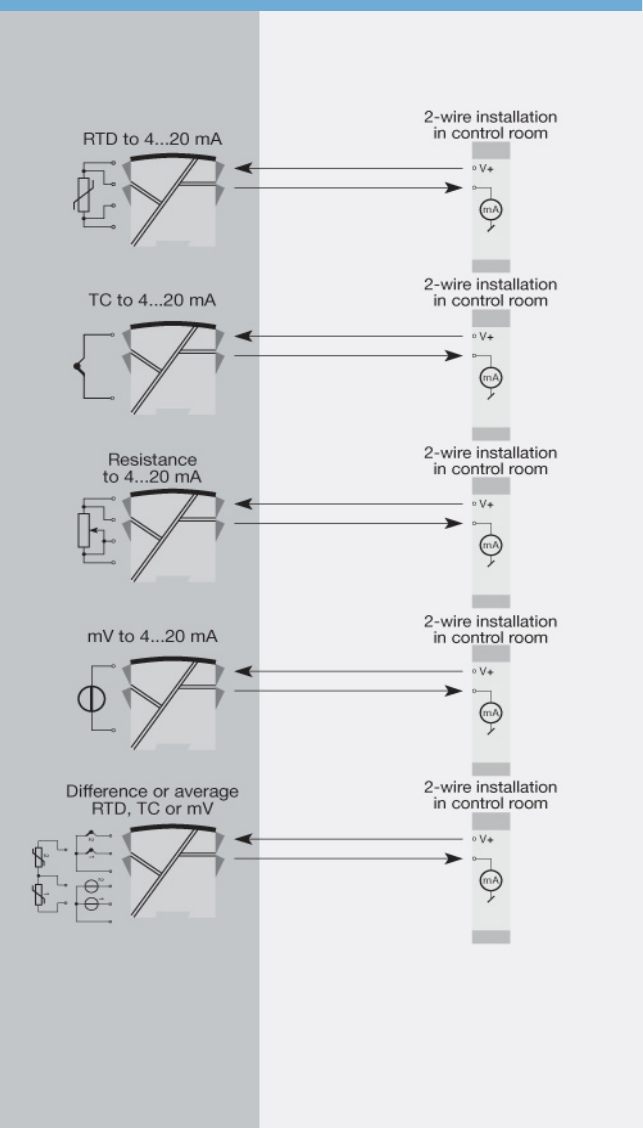

**Order:**

Type	Galvanic isolation	Channels
6337D	1500 VAC : 2	Single : A Double : B

\*NB! Please remember to order CJC connectors type 5910Ex (channel 1) and 5913Ex (channel 2) for TC inputs with an internal CJC.

**Umgebungsbedingungen**

Betriebstemperatur.....	-40°C bis +85°C
Lagertemperatur.....	-40°C bis +85°C
Kalibrierungstemperatur.....	20...28°C
Relative Luftfeuchtigkeit.....	< 95% RF (nicht kond.)
Schutzart.....	IP20

**Mechanische Spezifikationen**

Abmessungen (HxBxT).....	109 x 23,5 x 104 mm
Gewicht (1 / 2 Kanäle).....	150 / 200 g
Hutschientyp.....	DIN EN 60715/35 mm
Leitungsquerschnitt.....	0,13...2,08 mm <sup>2</sup> / AWG 26...14 Litzendraht
Klemmschraubenanzugsmoment.....	0,5 Nm

**Allgemeine Spezifikationen****Versorgung**

Versorgungsspannung.....	8,0...30 VDC
--------------------------	--------------

**Isolationsspannung**

Isolationsspannung, Test/Betrieb.....	1,5 kVAC / 50 VAC
---------------------------------------	-------------------

**Ansprechzeit**

Ansprechzeit (programmierbar).....	1..60 s
------------------------------------	---------

Spannungsabfall.....	8,0 VDC
Programmierung.....	Loop Link & HART
Genauigkeit.....	Besser als 0,05% der gewählten Messspanne
Signal- / Rauschverhältnis.....	> 60 dB
EMV-Immunitätswirkung.....	< ±0,1% d. Messssp.
Erweiterte EMV-immunität: NAMUR NE21, A Kriterium, Burst.....	< ±1% d. Messssp.

**Eingangsspezifikationen****Allgemeine Eingangsspezifikationen**

Max. Nullpunktverschiebung (Offset).....	50% d. gew. Max.-Wertes
---	-------------------------

**WTH-Eingang**

WTH-Typ.....	Pt50/100/200/500/1000; Ni50/100/120/1000
--------------	---

Leitungswiderstand pro Leiter (Max.).....	5 Ω (Bis 50 Ω pro Leiter möglich bei reduzierter Messgenauigkeit)
--	---

Sensorstrom.....	Nom. 0,2 mA
------------------	-------------

**Linearer Widerstands-Eingang**

Linearer Widerstand min...max.....	0 Ω...7000 Ω
------------------------------------	--------------

**TE-Eingang**

Thermoelement Typ.....	B, E, J, K, L, N, R, S, T, U, W3, W5
------------------------	---

Vergleichsstellenkompensation (CJC).....	Konstant, intern oder extern über Pt100 oder Ni100-Fühler
---	--

**Spannungseingang**

Messbereich.....	-800...+800 mV
Min. Messereich (Spanne).....	2,5 mV
Eingangswiderstand.....	10 MΩ

**Ausgangsspezifikationen****Stromausgang**

Signalbereich.....	4...20 mA
Min. Signalbereich.....	16 mA
Belastung (bei Stromausgang).....	≤ (Vversorgung - 8) / 0,023 [Ω]
Fühlerfehleranzeige.....	Programmierbar 3,5...23 mA
NAMUR NE43 Upscale/Downscale.....	23 mA / 3,5 mA

**Allgemeine Ausgangsspezifikationen**

Aktualisierungszeit.....	440 ms
HART-Protokoll-Revisionen.....	HART 7 und HART 5

**Eingehaltene Behördenvorschriften**

EMV.....	2014/30/EU
----------	------------

**Zulassungen**

ATEX 2014/34/EU.....	KEMA 09ATEX0148
IECEx.....	DEK 11.0084X
FM.....	FM17US0013X
CSA.....	1125003
EAC Ex TR-CU 012/2011.....	RU C-DK.GB08.V.00410
SIL.....	Hardware-Bewertung für SIL- Anwendungen