

- |                                    |                                 |
|------------------------------------|---------------------------------|
| ▶ <b>D Betriebsanleitung</b>       | ▶ <b>E Instrucciones de uso</b> |
| ▶ <b>GB Operating instructions</b> | ▶ <b>I Istruzioni per l'uso</b> |
| ▶ <b>F Manuel d'utilisation</b>    | ▶ <b>NL Gebruiksaanwijzing</b>  |

### Sicherheitsschaltgerät PNOZ s7

Das Gerät erfüllt die Forderungen der EN 60947-5-1, EN 60204-1 und VDE 0113-1. Der Kontaktweiterungsblock dient als Erweiterungsgerät zur Kontaktverstärkung und Kontaktvielfältigung der unverzögerten Sicherheitskontakte eines Grundgeräts. Grundgeräte sind alle Sicherheitsschaltgeräte mit Rückführkreisüberwachung. Die zu realisierende Kategorie nach EN 954-1 und EN ISO 13849-1 ist abhängig von der Kategorie des Grundgeräts. Sie kann vom Kontaktweiterungsblock nicht überschritten werden.

#### Zu Ihrer Sicherheit

- ▶ Installieren und nehmen Sie das Gerät nur dann in Betrieb, wenn Sie diese Betriebsanleitung gelesen und verstanden haben und Sie mit den geltenden Vorschriften über Arbeitssicherheit und Unfallverhütung vertraut sind. Beachten Sie die VDE- sowie die örtlichen Vorschriften, insbesondere hinsichtlich Schutzmaßnahmen
- ▶ Durch Öffnen des Gehäuses oder eigenmächtige Umbauten erlischt jegliche Gewährleistung.

#### Gerätemerkmale

- ▶ Relaisausgänge zwangsgeführt:
  - 4 Sicherheitskontakte (S) unverzögert
  - 1 Hilfskontakt (Ö) unverzögert
- ▶ Sichere Trennung der Sicherheitskontakte 13-14, 23-24, 33-34 von allen anderen Stromkreisen
- ▶ LED-Anzeige für:
  - Eingangszustand Kanal 1
  - Eingangszustand Kanal 2
  - Schaltzustand der Sicherheitskontakte
  - Fehler
- ▶ Steckbare Anschlussklemmen (wahlweise Federkraftklemme oder Schraubklemme)

#### Sicherheitseigenschaften

- Das Gerät erfüllt folgende Sicherheitsanforderungen:
- ▶ Der Kontaktweiterungsblock erweitert einen bestehenden Stromkreis. Da die Ausgangsrelais durch den Rückführkreis des Grundgeräts überwacht werden, übertragen sich die Sicherheitsfunktionen des bestehenden Stromkreises auf den Kontaktweiterungsblock.
  - ▶ Die Sicherheitseinrichtung bleibt auch bei Ausfall eines Bauteils wirksam.
  - ▶ Erdschluss im Rückführkreis:  
Wird abhängig vom verwendeten Grundgerät erkannt.
  - ▶ Erdschluss im Eingangskreis:  
Die Ausgangsrelais fallen ab und die Sicherheitskontakte öffnen.

### PNOZ s7 safety relay

The unit meets the requirements of EN 60947-5-1, EN 60204-1 and VDE 0113-1. The contact expander module is used to increase the number of contacts available on a base unit's instantaneous safety contacts. Base units are all safety relays with feedback loop. The category that can be achieved in accordance with EN 954-1 and EN ISO 13849-1 depends on the category of the base unit. The contact expander module may not exceed this.

#### For your safety

- ▶ Only install and commission the unit if you have read and understood these operating instructions and are familiar with the applicable regulations for health and safety at work and accident prevention. Ensure VDE and local regulations are met, especially those relating to safety.
- ▶ Any guarantee is rendered invalid if the housing is opened or unauthorised modifications are carried out.

#### Unit features

- ▶ Positive-guided relay outputs:
  - 4 safety contacts (N/O), instantaneous
  - 1 auxiliary contact (N/C), instantaneous
- ▶ Safe separation of safety contacts 13-14, 23-24, 33-34 from all other circuits
- ▶ LED indicator for:
  - Input status, channel 1
  - Input status, channel 2
  - Switch status of the safety contacts
  - Errors
- ▶ Plug-in connection terminals (either cage clamp terminal or screw terminal)

#### Safety features

- The unit meets the following safety requirements:
- ▶ The contact expander module expands an existing circuit. As the output relays are monitored via the base unit's feedback loop, the safety functions on the existing circuit are transferred to the contact expander module.
  - ▶ The safety function remains effective in the case of a component failure.
  - ▶ Earth fault in the feedback loop:  
Detected, depending on the base unit that is used.
  - ▶ Earth fault in the input circuit:  
The output relays de-energise and the safety contacts open.

### Bloc logique de sécurité PNOZ s7

L'appareil satisfait aux exigences des normes EN 60947-5-1, EN 60204-1 et VDE 0113-1. Le bloc d'extension de contacts sert d'appareil d'extension pour un renforcement et une augmentation du nombre de contacts de sécurité instantanés d'un appareil de base. Les appareils de base sont tous des blocs logiques de sécurité avec boucle de retour. La catégorie à atteindre conformément aux normes EN 954-1 et EN ISO 13849-1 dépend de la catégorie de l'appareil de base. Elle ne peut pas être dépassée par le bloc d'extension de contacts.

#### Pour votre sécurité


- ▶ Vous n'installerez l'appareil et ne le mettrez en service qu'après avoir lu et compris le présent manuel d'utilisation et vous être familiarisé avec les prescriptions en vigueur sur la sécurité du travail et la prévention des accidents. Respectez les normes locales ou VDE, particulièrement en ce qui concerne la sécurité.
- ▶ L'ouverture de l'appareil ou sa modification annule automatiquement la garantie.

#### Caractéristiques de l'appareil

- ▶ Sorties de relais à contact lié :
  - 4 contacts de sécurité (F) instantanés
  - 1 contact d'information (O) instantané
- ▶ Séparation galvanique entre les contacts de sécurité 13-14, 23-24, 33-34 de tous les autres circuits
- ▶ LED de visualisation pour :
  - état d'entrée canal 1
  - état d'entrée canal 2
  - état de commutation des contacts de sécurité
  - erreurs
- ▶ Borniers débrochables (au choix avec raccordement à ressort ou à vis)

#### Caractéristiques de sécurité

- L'appareil satisfait aux exigences de sécurité suivantes :
- ▶ Le bloc d'extension de contacts élargit un circuit électrique existant. Etant donné que les relais de sortie sont surveillés par la boucle de retour de l'appareil de base, les fonctions de sécurité du circuit électrique existant sont transmises au bloc d'extension de contacts.
  - ▶ La sécurité reste garantie même en cas de défaillance d'un composant.
  - ▶ Mise à la terre de la boucle de retour :  
est détectée en fonction de l'appareil de base utilisé.
  - ▶ Mise à la terre du circuit d'entrée :  
les relais de sortie retombent et les contacts de sécurité s'ouvrent.

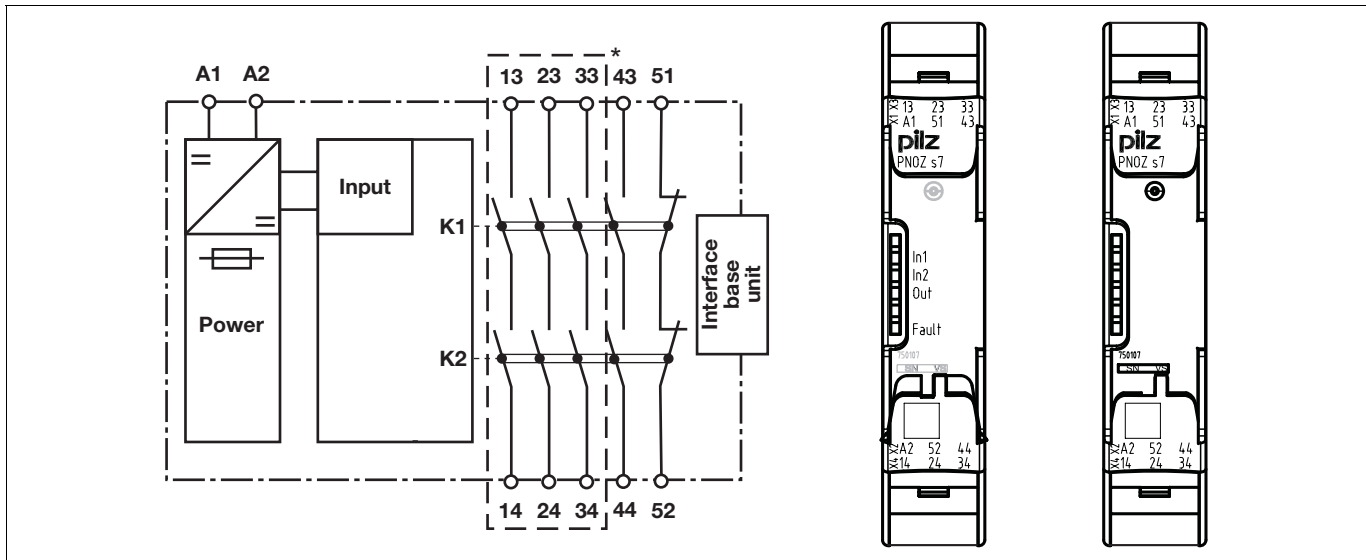

\*Sichere Trennung nach EN 60947-1, 6 kV  
Mitte: Frontansicht mit Abdeckung  
Rechts: Frontansicht ohne Abdeckung

\*Safe separation in accordance with EN 60947-1, 6 kV  
Centre: Front view with cover  
Right: Front view without cover

\* Séparation galvanique selon la norme EN 60947-1, 6 kV  
Schéma du milieu : vue frontale avec capot de protection  
A droite : vue frontale sans capot de protection

**Funktionsbeschreibung**

- mit PNOZsigma Grundgerät:  
 ▶ Zweikanalige Ansteuerung über PNOZsigma Verbindungsstecker  
 ohne PNOZsigma Grundgerät:  
 ▶ Einkanalige Ansteuerung: ein Eingangskreis wirkt auf die Ausgangsrelais

**Function description**

- with PNOZsigma base unit:  
 ▶ Dual-channel operation via PNOZsigma connector  
 without PNOZsigma base unit:  
 ▶ Single-channel operation: one input circuit affects the output relays

**Description du fonctionnement**

- avec un appareil de base PNOZsigma :  
 ▶ Commande à deux canaux par le connecteur PNOZsigma  
 sans appareil de base PNOZsigma :  
 ▶ Commande monocanal : un circuit d'entrée s'applique aux relais de sortie

**Montage**

**Kontakterweiterungsblock ohne Grundgerät montieren:**

- ▶ Stellen Sie sicher, dass der Abschlussstecker seitlich am Gerät gesteckt ist

**Grundgerät und Kontakterweiterungsblock PNOZsigma verbinden:**

- ▶ Entfernen Sie den Abschlussstecker seitlich am Grundgerät und am Kontakterweiterungsblock  
 ▶ Verbinden Sie das Grundgerät und den Kontakterweiterungsblock mit dem mitgelieferten Verbindungsstecker, bevor Sie die Geräte auf der Normschiene montieren.

**Montage im Schaltschrank**

- ▶ Montieren Sie das Sicherheitsschaltgerät in einen Schaltschrank mit einer Schutzart von mindestens IP54.  
 ▶ Befestigen Sie das Gerät mit Hilfe des Rastelements auf der Rückseite auf einer Normschiene.  
 ▶ Sichern Sie das Gerät auf einer senkrechten Normschiene (35 mm) durch ein Halteelement (z. B. Endhalter oder Endwinkel).  
 ▶ Vor dem Abheben von der Normschiene Gerät nach oben oder unten schieben.

**Installation**

**Install contact expander module without base unit:**

- ▶ Ensure that the plug terminator is inserted at the side of the unit.

**Connect base unit and PNOZsigma contact expander module:**

- ▶ Remove the plug terminator at the side of the base unit and at the contact expander module  
 ▶ Connect the base unit and the contact expander module to the supplied connector before mounting the units to the DIN rail.

**Installation in control cabinet**

- ▶ The safety relay should be installed in a control cabinet with a protection type of at least IP54.  
 ▶ Use the notch on the rear of the unit to attach it to a DIN rail.  
 ▶ Ensure the unit is mounted securely on a vertical DIN rail (35 mm) by using a fixing element (e.g. retaining bracket or an end angle).  
 ▶ Push the unit upwards or downwards before lifting it from the DIN rail.

**Montage**

**Installer le bloc d'extension de contacts sans appareil de base :**

- ▶ Assurez-vous que la fiche de terminaison est branchée sur le côté de l'appareil.

**Raccorder l'appareil de base et le bloc d'extension de contacts PNOZsigma**

- ▶ Retirez la fiche de terminaison sur le côté de l'appareil de base et sur le bloc d'extension de contacts  
 ▶ Avant de monter les appareils sur le rail DIN, reliez l'appareil de base et le bloc d'extension de contacts à l'aide du connecteur fourni.

**Montage dans une armoire**

- ▶ Montez le bloc logique de sécurité dans une armoire électrique ayant un indice de protection d'au moins IP54.  
 ▶ Montez l'appareil sur un rail DIN à l'aide du système de fixation situé sur la face arrière.  
 ▶ Fixez l'appareil monté sur un rail DIN vertical (35 mm) à l'aide d'un élément de maintien (par exemple : un support terminal ou une équerre terminale).  
 ▶ Avant de retirer l'appareil du rail DIN, poussez l'appareil vers le haut ou vers le bas.

## Verdrahtung

Beachten Sie:

- ▶ Angaben im Abschnitt „Technische Daten“ unbedingt einhalten.
- ▶ Die Ausgänge 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 sind Sicherheitskontakte, der Ausgang 51-52 ist ein Hilfskontakt (z. B. für Anzeige).
- ▶ Vor die Ausgangskontakte eine Sicherung (s. techn. Daten) schalten, um das Verschweißen der Kontakte zu verhindern.
- ▶ Berechnung der max. Leitungslänge  $I_{max}$  im Eingangskreis:

$$I_{max} = \frac{R_{I_{max}}}{R_l / km}$$

$R_{I_{max}}$  = max. Gesamtleitungswiderstand (s. techn. Daten)

$R_l / km$  = Leitungswiderstand/km

- ▶ Leitungsmaterial aus Kupferdraht mit einer Temperaturbeständigkeit von 60/75 °C verwenden.
- ▶ Sorgen Sie an allen Ausgangskontakten bei kapazitiven und induktiven Lasten für eine ausreichende Schutzbeschaltung.

## Wiring

Please note:

- ▶ Information given in the “Technical details” must be followed.
- ▶ Outputs 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 are safety contacts, output 51-52 is an auxiliary contact (e.g. for display).
- ▶ To prevent contact welding, a fuse should be connected before the output contacts (see technical details).
- ▶ Calculation of the max. cable runs  $I_{max}$  in the input circuit:

$$I_{max} = \frac{R_{I_{max}}}{R_l / km}$$

$R_{I_{max}}$  = max. overall cable resistance (see technical details)

$R_l / km$  = cable resistance/km

- ▶ Use copper wire that can withstand 60/75 °C.
- ▶ Sufficient fuse protection must be provided on all output contacts with capacitive and inductive loads.

## Raccordement

Important :

- ▶ Respectez impérativement les données indiquées dans la partie "Caractéristiques techniques".
- ▶ Les sorties 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 sont des contacts de sécurité, la sortie 51-52 est un contact d'information (par exemple pour l'affichage).
- ▶ Protection des contacts de sortie par des fusibles (voir les caractéristiques techniques) pour éviter leur soudage.
- ▶ Calcul de la longueur de câble max.  $I_{max}$  sur le circuit d'entrée :

$$I_{max} = \frac{R_{I_{max}}}{R_l / km}$$

$R_{I_{max}}$  = résistance max. de l'ensemble du câblage (voir les caractéristiques techniques)

$R_l / km$  = résistance du câblage/km

- ▶ Utilisez uniquement des fils de câblage en cuivre résistant à des températures de 60/75 °C.
- ▶ Assurez-vous du pouvoir de coupure des contacts de sortie en cas de charges capacitatives ou inductives.

## Betriebsbereitschaft herstellen

### Anschluss

- ▶ Versorgungsspannung

## Preparing for operation

### Connection

- ▶ Supply voltage

## Mettre l'appareil en mode de marche

### Raccordement

- ▶ Tension d'alimentation

Versorgungsspannung/power supply/tension d'alimentation	AC	DC

▶ Eingangskreis

▶ Input circuit

▶ Circuit d'entrée


Eingangskreis/input circuit/circuit d'entrée	einkanalig/ single-channel/ monocanal	zweikanalig/ dual-channel/ à deux canaux
Grundgerät: Sicherheitsschaltgerät PNOZ X/ Base unit: PNOZ X safety relay Appareil de base : Bloc logique de sécurité PNOZ X		
Grundgerät: Sicherheitsschaltgerät PNOZelog; Ansteuerung durch Halbleiterausgänge (24 V DC)/ Base unit: PNOZelog safety relay; Driven via semiconductor outputs (24 V DC)/ Appareil de base : Bloc logique de sécurité PNOZelog; Commande par sorties statiques (24 V DC)		

▶ Rückführkreis

▶ Feedback loop

▶ Boucle de retour

Rückführkreis/ feedback loop/ boucle de retour	Grundgerät: Sicherheitsschaltgerät PNOZ X/ Base unit: PNOZ X safety relay/ Appareil de base : bloc logique de sécurité PNOZ X	Grundgerät: Sicherheitsschaltgerät PNOZelog/ Base unit: PNOZelog safety relay/ Appareil de base : bloc logique de sécurité PNOZelog
Y1, Y2 und Input sind Eingänge des Grundgeräts, die den Rückführkreis auswerten/Y1, Y2 and Input are inputs on the base unit; they evaluate the feedback loop/ Y1, Y2 et Input sont les entrées de l'appareil de base qui permettent d'analyser la boucle de retour		

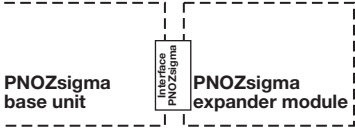	Grundgerät: Sicherheitsschaltgerät PNOZsigma/ Base unit: PNOZsigma safety relay/ Appareil de base : bloc logique de sécurité PNOZsigma
Der Rückführkreis wird über den Verbindungsstecker eingebunden und ausgewertet/ The feedback loop is connected and evaluated via the connector/ La boucle de retour est reliée et analysée par le connecteur	

**Betrieb**

LEDs zeigen den Status und Fehler während des Betriebs an:

✘ LED leuchtet

**Statusanzeigen**

✘ <b>In1</b> Kanal 1 angesteuert.
✘ <b>In2</b> Kanal 2 angesteuert.
✘ <b>In1, In2, Out</b> Sicherheitskontakte sind geschlossen.

**Operation**

LEDs indicate the status and errors during operation:

✘ LED on

**Status indicators**

✘ <b>In1</b> Channel 1 actuated.
✘ <b>In2</b> Channel 2 actuated.
✘ <b>In1, In2, Out</b> Safety contacts are closed.

**Utilisation**

Les LED indiquent l'état et les erreurs lors du fonctionnement :

✘ LED allumée

**Affichages d'état**

✘ <b>In1</b> Canal 1 activé
✘ <b>In2</b> Canal 2 activé
✘ <b>In1, In2, Out</b> Contacts de sécurité fermés

**Fehleranzeigen**

✘ <b>Fault</b> Diagnose: Abschlussstecker nicht gesteckt ▶ Abhilfe: Abschlussstecker stecken, Versorgungsspannung aus- und wieder einschalten.
--

**Error indicators**

✘ <b>Fault</b> Diagnostics: Plug terminator not connected ▶ Remedy: Insert plug terminator, switch supply voltage off and then on again.
--

**Affichage des erreurs**

✘ <b>Fault</b> Diagnostic : fiche de terminaison non branchée ▶ Remède : brancher la fiche de terminaison, couper puis remettre en marche la tension d'alimentation
---

**INFO**

Wenn ein Grundgerät und ein Kontaktweiterungsblock der Produktfamilie PNOZsigma über den Verbindungsstecker verbunden sind, ist keine weitere Verdrahtung notwendig.  
A1 am Kontaktweiterungsblock nicht anschließen!

**INFORMATION**

If a PNOZsigma base unit and an expander module are connected via the connector, no additional wiring is necessary.  
Do not connect A1 to the expander module!

**INFORMATION**

Lorsqu'un appareil de base et un appareil d'extension de la gamme PNOZsigma sont liés par le biais d'un connecteur, aucun câblage supplémentaire n'est nécessaire.  
Ne raccordez pas A1 à l'appareil d'extension !

**Fehler - Störungen**

- ▶ Kurzschluss am Eingangskreis:  
Die Versorgungsspannung bricht zusammen und die Sicherheitskontakte werden über eine elektronische Sicherung geöffnet. Nach Wegfall der Störungsursache und Abschalten der Versorgungsspannung für ca. 1 Minute ist das Gerät wieder betriebsbereit.
- ▶ Fehlfunktionen der Kontakte: Bei verschweißten Kontakten ist nach Öffnen des Eingangskreises keine neue Aktivierung möglich.

**Faults - malfunctions**

- ▶ Short circuit in the input circuit:  
The supply voltage fails and the safety contacts open via an electronic fuse. Once the cause of the respective fault has been rectified and the supply voltage is switched off for approx. 1 minute, the unit is ready for operation again.
- ▶ Contact malfunctions: If the contacts have welded, reactivation will not be possible after the input circuit has opened.

**Erreurs - Défaillances**

- ▶ Court-circuit dans le circuit d'entrée :  
La tension d'alimentation chute et les contacts de sécurité sont ouverts par un fusible électronique. Une fois la cause du défaut éliminée et la tension d'alimentation coupée, l'appareil est de nouveau prêt à fonctionner au bout d'une minute environ.
- ▶ Défaut de fonctionnement des contacts de sortie : si les contacts sont soudés, un réarmement est impossible après ouverture du circuit d'entrée.

Technische Daten	Technical details	Caractéristiques techniques
<b>Elektrische Daten</b>	<b>Electrical data</b>	<b>Données électriques</b>
Versorgungsspannung	Supply voltage	Tension d'alimentation
Versorgungsspannung U <sub>B</sub> DC	Supply voltage U <sub>B</sub> DC	Tension d'alimentation U <sub>B</sub> DC <b>24 V</b>
Spannungstoleranz	Voltage tolerance	Plage de la tension d'alimentation <b>-20 %/+20 %</b>
Leistungsaufnahme bei U <sub>B</sub> DC	Power consumption at U <sub>B</sub> DC	Consommation U <sub>B</sub> DC <b>2,0 W</b>
Restwelligkeit DC	Residual ripple DC	Ondulation résiduelle DC <b>20 %</b>
Spannung und Strom an Eingangskreis DC: <b>24,0 V</b>	Voltage and current at Input circuit DC: <b>24,0 V</b>	Tension et courant sur circuit d'entrée DC : <b>24,0 V</b> <b>70,0 mA</b>
Anzahl der Ausgangskontakte	Number of output contacts	Nombre de contacts de sortie
Sicherheitskontakte (S) unverzögert:	Safety contacts (S) instantaneous:	Contacts de sécurité (F) instantanés : <b>4</b>
Hilfskontakte (Ö):	Auxiliary contacts (N/C):	Contacts d'information (O) : <b>1</b>
Kategorie der Ausgangskontakte nach <b>EN 954-1, EN ISO 13849-1</b>	Category of output contacts in accordance with <b>EN 954-1, EN ISO 13849-1</b>	Catégorie des contacts de sortie selon <b>EN 954-1, EN ISO 13849-1</b>
Sicherheitskontakte (S) unverzögert:	Safety contacts (S) instantaneous:	Contacts de sécurité (F) instantanés : <b>4</b>



Umweltdaten	Environmental data	Données sur l'environnement
Luft- und Kriechstrecken nach <b>EN 60947-1</b>	Airgap creepage in accordance with <b>EN 60947-1</b>	Cheminement et claquage selon <b>EN 60947-1</b>
Verschmutzungsgrad	Pollution degree	Niveau d'encrassement <b>2</b>
Bemessungsisolationsspannung	Rated insulation voltage	Tension assignée d'isolement <b>250 V</b>
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit	Rated impulse withstand voltage	Tension assignée de tenue aux chocs <b>6,0 kV</b>
Umgebungstemperatur	Ambient temperature	Température d'utilisation <b>-10 - 55 °C</b>
Lagertemperatur	Storage temperature	Température de stockage <b>-40 - 85 °C</b>
Schutzart	Protection type	Indice de protection
Einbauraum (z. B. Schaltschrank)	Mounting (e.g. cabinet)	Lieu d'implantation (par exemple : armoire électrique) <b>IP54</b>
Gehäuse	Housing	Boîtier <b>IP40</b>
Klemmenbereich	Terminals	Borniers <b>IP20</b>
Mechanische Daten	Mechanical data	Données mécaniques
Gehäusematerial	Housing material	Matériau du boîtier
Gehäuse	Housing	Boîtier <b>PC</b>
Front	Front	Face avant <b>PC</b>
Max. Querschnitt des Außenleiters bei Schraubklemmen	Max. cross section of external conductors with screw terminals	Capacité de raccordement des borniers à vis
1 Leiter flexibel	1 core flexible	1 câble flexible <b>0,25 - 2,50 mm<sup>2</sup> , 24 - 12 AWG</b>
2 Leiter gleichen Querschnitts, flexibel:	2 core, same cross section, flexible:	2 câbles flexibles de même section :
mit Aderendhülse, ohne Kunststoffhülse	with crimp connectors, without insulating sleeve	avec embout, sans cosse plastique <b>0,25 - 1,00 mm<sup>2</sup> , 24 - 16 AWG</b>
ohne Aderendhülse oder mit TWIN Aderendhülse	without crimp connectors or with TWIN crimp connectors	sans embout ou avec embout TWIN <b>0,20 - 1,50 mm<sup>2</sup> , 24 - 16 AWG</b>
Anzugsdrehmoment bei Schraubklemmen	Torque setting with screw terminals	Couple de serrage des borniers à vis <b>0,50 Nm</b>
Max. Querschnitt des Außenleiters bei Käfigzugfederklemmen/Federkraftklemmen: flexibel ohne Aderendhülse	Max. cross section of external conductors with cage clamp terminals/spring-loaded terminals: Flexible without crimp connectors	Capacité de raccordement des borniers à ressort : flexible sans embout <b>0,20 - 2,50 mm<sup>2</sup> , 24 - 12 AWG</b>
Käfigzugfederklemmen/Federkraftklemmen: Klemmstellen pro Anschluss	Cage clamp terminals/spring-loaded terminals: Terminal points per connection	Borniers à ressort :points de raccordement pour chaque borne <b>2</b>
Abisolierlänge	Stripping length	Longueur dénudation <b>9 mm</b>
Abmessungen	Dimensions	Dimensions
Höhe (Schraubklemmen)	Height (screw terminals)	Hauteur (borniers à vis) <b>98,0 mm</b>
Höhe (Federkraftklemmen)	Height (cage clamp terminals)	Hauteur (borniers à ressort) <b>102,0 mm</b>
Breite	Width	Largeur <b>17,5 mm</b>
Tiefe	Depth	Profondeur <b>120,0 mm</b>
Gewicht	Weight	Poids <b>170 g</b>

Es gelten die **2006-04** aktuellen Ausgaben der The standards current on **2006-04** apply.

Les versions actuelles **2006-04** des normes s'appliquent.

Konventioneller thermischer Strom	Conventional thermal current	Courant thermique conventionnel
$I_{th}$ (A) pro Kontakt bei $U_B$ DC	$I_{th}$ (A) at $U_B$ DC	$I_{th}$ (A) pour $U_B$ DC
1 Kontakt	1 contact	1 contact <b>8,00 A</b>
2 Kontakte	2 contacts	2 contacts <b>5,50 A</b>
3 Kontakte	3 contacts	3 contacts <b>4,50 A</b>
4 Kontakte	4 contacts	4 contacts <b>4,00 A</b>

#### ► Technischer Support

+49 711 3409-444

► ...  
In vielen Ländern sind wir durch unsere Tochtergesellschaften und Handelspartner vertreten.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte unserer Homepage oder nehmen Sie Kontakt mit unserem Stammhaus auf.

#### ► Technical support

+49 711 3409-444

► ...  
In many countries we are represented by our subsidiaries and sales partners.

Please refer to our Homepage for further details or contact our headquarters.

#### ► Assistance technique

+49 711 3409-444

► ...  
Nos filiales et partenaires commerciaux nous représentent dans plusieurs pays.

Pour plus de renseignements, consultez notre site internet ou contactez notre maison mère.

#### ► www

www.pilz.com

Pilz GmbH & Co. KG  
Sichere Automation  
Felix-Wankel-Straße 2  
73760 Ostfildern, Germany  
Telephone: +49 711 3409-0  
Telefax: +49 711 3409-133  
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de

- ▶ **E Instrucciones de uso**
- ▶ **I Istruzioni per l'uso**
- ▶ **NL Gebruiksaanwijzing**

### Dispositivo de seguridad PNOZ s7

El dispositivo cumple los requisitos de las normas EN 60947-5-1, EN 60204-1 y VDE 0113-1. El bloque de ampliación de contactos sirve de dispositivo de ampliación para el refuerzo y la multiplicidad de los contactos sin retardo de un dispositivo base. Los dispositivos base son todos los dispositivos de seguridad con circuito de realimentación.

La categoría realizable según EN 954-1 y EN ISO 13849-1 depende de la categoría del dispositivo base. No puede ser rebasada por el bloque de ampliación de contactos.

### Para su propia seguridad

- ▶ Instale y ponga en funcionamiento el dispositivo sólo si ha leído y comprendido estas instrucciones de uso y está familiarizado con las prescripciones vigentes relativas a la seguridad en el trabajo y a la prevención de accidentes.
- ▶ Obsérvense tanto las normas VDE como las normativas locales, especialmente en lo que se refiere a las medidas de protección.
- ▶ La garantía se pierde en caso de que se abra la carcasa o se lleven a cabo remodelaciones por cuenta propia.

### Características del dispositivo

- ▶ Salidas de relé de guía forzada:
  - 4 contactos de seguridad (NA), sin retardo
  - 1 contacto auxiliar (NC), sin retardo
- ▶ Separación segura de los contactos de seguridad 13-14, 23-24, 33-34 del resto de circuitos eléctricos
- ▶ Indicador LED para:
  - estado de las entradas canal 1
  - estado de las entradas canal 2
  - Estado de conmutación de los contactos de seguridad
  - errores
- ▶ bornes de conexión enchufables (borne de resorte o de tornillo)

### Características de seguridad

El dispositivo cumple los requisitos de seguridad siguientes:

- ▶ El bloque de ampliación de contactos amplía un circuito eléctrico existente. Dado que los relés de salida son supervisados por el circuito de realimentación del dispositivo base, las funciones de seguridad del circuito existente se trasladan al bloque de ampliación.
- ▶ La instalación de seguridad permanece activa aun cuando falla uno de los componentes.
- ▶ Defecto a tierra en el circuito de realimentación: detección según el dispositivo base utilizado.
- ▶ Defecto a tierra en el circuito de entrada: los relés de salidas se desexcitan y los contactos de seguridad se abren.

### Modulo di sicurezza PNOZ s7

Il dispositivo soddisfa i requisiti secondo EN 60947-5-1, EN 60204-1 e VDE 0113-1. Il modulo è utilizzato come dispositivo di espansione per l'aumento del numero e della portata dei contatti istantanei di un dispositivo base. Dispositivi base sono tutti i moduli di sicurezza con circuito di retroazione.

La categoria da raggiungere secondo EN 954-1 e EN ISO 13849-1 dipende dalla categoria del dispositivo base. Il modulo di espansione contatti non la può superare.

### Per la vostra sicurezza

- ▶ Installare e far funzionare il dispositivo solo dopo aver letto e compreso appieno le presenti istruzioni per l'uso e dopo aver preso confidenza con le prescrizioni in vigore in merito alla sicurezza sul lavoro e all'antinfortunistica.
- ▶ Osservare le norme nazionali e locali, in particolare per quanto concerne le misure di protezione
- ▶ Se la custodia viene aperta oppure se vengono apportate modifiche in proprio, il diritto di garanzia decade.

### Caratteristiche del dispositivo

- ▶ Uscite a relé a conduzione forzata:
  - 4 contatti di sicurezza (NA) istantanei
  - 1 contatto ausiliario (NC) istantaneo
- ▶ Separazione sicura dei contatti di sicurezza 13-14, 23-24, 33-34 da tutti gli altri circuiti
- ▶ Indicatori LED per:
  - Stato ingresso canale 1
  - Stato ingresso canale 2
  - Stato di commutazione dei contatti di sicurezza
  - Guasto
- ▶ Morsetti di collegamento estraibili (a scelta morsetti a vite o a molla)

### Caratteristiche di sicurezza

Il dispositivo risponde ai seguenti requisiti di sicurezza:

- ▶ il modulo di espansione contatti amplia un circuito di corrente esistente. Poiché il relé di uscita viene controllato dal circuito di retroazione del dispositivo base, le funzioni di sicurezza del circuito vengono trasferite ai contatti del modulo d'espansione.
- ▶ Il dispositivo mantiene la funzione di sicurezza anche in caso di guasto a un componente.
- ▶ Guasti a terra nel circuito di retroazione: vengono riconosciuti dipendentemente dal dispositivo base utilizzato.
- ▶ Guasti a terra nel circuito di ingresso: i relé di uscita si diseccitano e i contatti di sicurezza si aprono.

### Veiligheidsrelais PNOZ s7

Het apparaat voldoet aan de eisen van EN 60947-5-1, EN 60204-1 en VDE 0113-1. Het contactuitbreidingsrelais dient als uitbreidingsrelais voor contactversterking en -vermeerdering voor een basisrelais. Basisrelais zijn alle veiligheidsrelais met terugkoppelcircuit.

De te realiseren categorie volgens EN 954-1 en EN ISO 13849-1 is afhankelijk van de categorie van het basisrelais. Deze kan niet door het contactuitbreidingsrelais worden overschreden.

### Voor uw veiligheid

- ▶ Installeer en neem het apparaat alleen in gebruik, als u deze gebruiksaanwijzing gelezen en begrepen hebt en vertrouwd bent met de geldende voorschriften op het gebied van arbeidsveiligheid en ongevallenpreventie.
- ▶ Neem u de van toepassing zijnde Europese richtlijnen en de plaatselijke voorschriften in acht, in het bijzonder m.b.t. veiligheidsmaatregelen
- ▶ Het openen van de behuizing of het eigenmachtig veranderen van de schakeling heeft verlies van de garantie tot gevolg.

### Apparaatkenmerken


- ▶ Relaisuitgangen, mechanisch gedwongen:
  - 4 veiligheidscontacten (M), niet-vertraagd
  - 1 hulpcontact (V) niet-vertraagd
- ▶ Veilige scheiding van de veiligheidscontacten 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 van alle andere stroomcircuits
- ▶ LED voor:
  - Ingangstoestand kanaal 1
  - Ingangstoestand kanaal 2
  - Schakeltoestand van de veiligheidscontacten
  - Fout
- ▶ Steekbare aansluitklemmen (naar keuze veerkracht- of schroefklemmen)

### Veiligheidseigenschappen

Het apparaat voldoet aan de volgende veiligheidseisen:

- ▶ Het contactuitbreidingsrelais is een uitbreiding op een bestaand stroomcircuit. Omdat het uitgangrelais door het terugkoppelcircuit van het basisrelais wordt bewaakt, worden de veiligheidsfuncties van het bestaande circuit op het contactuitbreidingsrelais overgedragen.
- ▶ Ook bij uitvallen van een component blijft de veiligheidschakeling werken.
- ▶ Aardsluiting in terugkoppelcircuit: Wordt afhankelijk van het gebruikte basisrelais gedetecteerd.
- ▶ Aardsluiting in ingangscircuit: De uitgangrelais vallen af en de veiligheidscontacten gaan open.



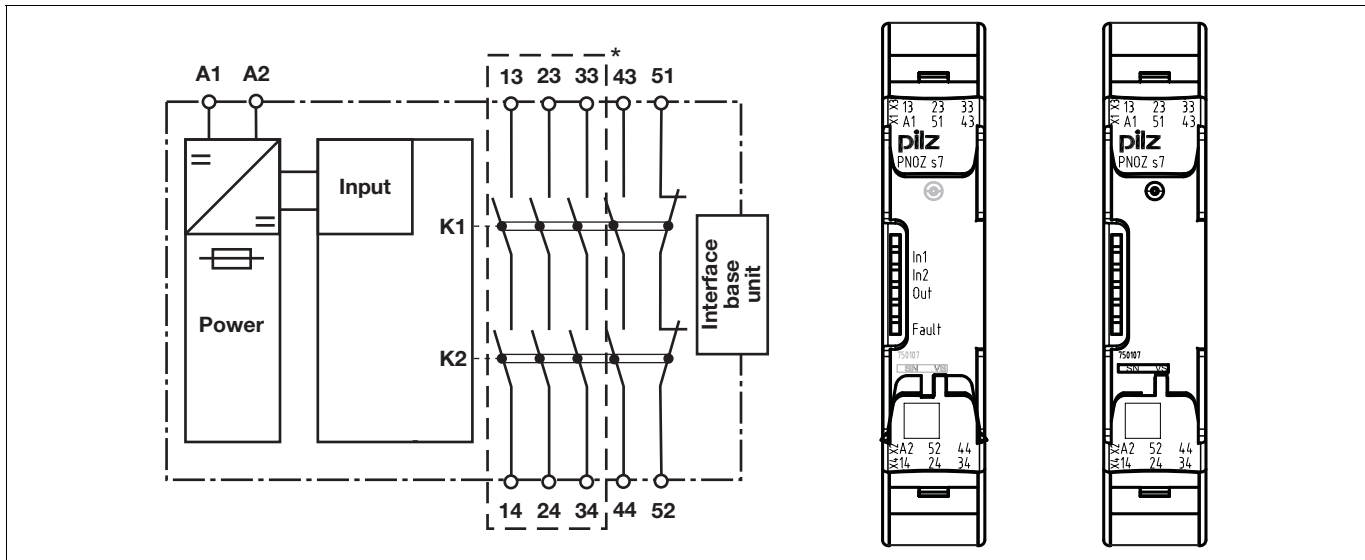

\*Separación segura según EN 60947-1, 6 kV  
Centro: Vista frontal con cubierta  
Derecha: Vista frontal sin cubierta

\*Separazione sicura secondo EN 60947-1, 6 kV  
Al centro: vista frontale con copertura  
A destra: vista frontale senza copertura

\*Veilige scheiding volgens EN 60947-1, 6 kV  
Midden: Vooraanzicht met afscherming  
Rechts: Vooraanzicht zonder afscherming

**Descripción de funciones**

con dispositivo base PNOZsigma:

- ▶ Excitación bicanal a través de conectores PNOZsigma

sin dispositivo base PNOZsigma:

- ▶ Excitación monocanal: un circuito de entrada actúa sobre los relés de salida

**Montaje**

**Montaje del bloque de ampliación de contactos sin dispositivo base:**

- ▶ Asegúrese de que la clavija de terminación se ha enchufado en el lateral del dispositivo

**Conexión de dispositivo base y bloque de ampliación de contactos PNOZsigma:**

- ▶ Desenchufar la clavija de terminación del lateral del dispositivo y del bloque de ampliación de contactos
- ▶ Conectar el dispositivo base y el bloque de ampliación de contactos mediante el conector suministrado antes de montar los equipos en la guía normalizada.

**Montaje en el armario de distribución**

- ▶ Montar el dispositivo dentro de un armario de distribución con un grado de protección de IP54 como mínimo.
- ▶ Fijar el dispositivo a una guía normalizada mediante el elemento de encaje de la parte trasera.
- ▶ Encajar el dispositivo en una guía normalizada vertical (35 mm) mediante un elemento de sujeción (por ejemplo un soporte o un ángulo final).
- ▶ Deslizar el dispositivo hacia arriba o abajo antes de separarlo de la guía.

**Descrizione delle funzioni**

con dispositivo base PNOZsigma:

- ▶ Comando bicanale mediante connettore PNOZsigma

senza dispositivo base PNOZsigma:

- ▶ Comando a singolo canale: un circuito di ingresso agisce su entrambi i relé di uscita

**Montaggio**

**Montaggio del modulo di espansione contatti senza dispositivo base:**

- ▶ assicurarsi che il connettore di terminazione sia inserito lateralmente nel dispositivo

**Collegamento dispositivo base e modulo di espansione contatti PNOZsigma:**

- ▶ rimuovere il connettore di terminazione laterale dal dispositivo base e dal modulo di espansione contatti
- ▶ collegare il dispositivo base e il modulo di espansione contatti mediante il connettore appositamente fornito prima di montarli sulla guida DIN.

**Montaggio nell'armadio elettrico**

- ▶ Il modulo di sicurezza deve essere montato in un armadio elettrico dotato di un tipo di protezione corrispondente almeno al grado IP 54.
- ▶ Fissare il dispositivo su una guida DIN con l'aiuto dell'elemento a scatto situato sul retro.
- ▶ In fase di montaggio, fissare il dispositivo su una guida DIN verticale (35 mm) mediante supporti (ad es. staffe di fissaggio o angoli terminali).
- ▶ Prima di estrarlo dalla guida DIN, spingere il dispositivo verso l'alto o verso il basso.

**Functiebeschrijving**

Met PNOZsigma basisrelais:

- ▶ Tweekanalige aansturing via PNOZsigma verbindingsstekker

Zonder PNOZsigma basisrelais:

- ▶ Eenkanalige aansturing: één ingangscircuit werkt op de uitgangrelais

**Montage**

**Contactuitbreidingsrelais zonder basisrelais monteren:**

- ▶ Zorg dat de afsluitconnector op de zijkant van het apparaat is geplaatst

**Basisrelais en contactuitbreidingsrelais PNOZsigma verbinden:**

- ▶ Verwijder de afsluitstekker van de zijkant van het basisrelais en het contactuitbreidingsrelais
- ▶ Verbind het basisrelais en het contactuitbreidingsrelais met de meegeleverde verbindingsstekker voordat u de apparaten op de DIN-rail monteert.

**Montage in schakelkast**

- ▶ Monteer het veiligheidsrelais in een schakelkast met een beschermingsgraad van minimaal IP54.
- ▶ Bevestig het apparaat met behulp van de relaisvoet op de achterzijde op een DIN-rail.
- ▶ Zet het apparaat op een verticale draagrail (35 mm) vast met een eindsteun.
- ▶ Schuif voordat u de DIN-rail opheft het apparaat omhoog of omlaag.



## Cableado

Tenga en cuenta:

- ▶ Respetar sin falta las especificaciones del capítulo "Datos técnicos".
- ▶ Las salidas 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 son contactos de seguridad, la salida 51-52 es un contacto auxiliar (por ejemplo, para visualización).
- ▶ Conectar un fusible (ver datos técnicos) antes de los contactos de salida para evitar que se suelden los contactos.
- ▶ Cálculo de la longitud de línea máxima  $I_{max}$  en el circuito de entrada:

$$I_{max} = \frac{R_{I_{max}}}{R_l / km}$$

$R_{I_{max}}$  = resistencia total máxima de la línea (ver datos técnicos)

$R_l / km$  = resistencia de la línea/km

- ▶ Utilizar material de alambre de cobre con una resistencia a la temperatura de 60/75 °C para las líneas.
- ▶ Asegure un conexionado de protección suficiente para cargas capacitivas e inductivas en todos los contactos de salida.

## Disposición para el funcionamiento

### Conexión

- ▶ Tensión de alimentación

tensión de alimentación/ tensione di alimentazione/ voedingsspanning	AC	DC

▶ Circuito de entrada

▶ Circuito di ingresso

▶ Ingangscircuit

circuito de entrada/circuito di ingresso/ ingangscircuit	monocanal/monocanale/eenkanalig	bicanal/bicanale/tweekanalig
dispositivo base: dispositivo de seguridad PNOZ X/dispositivo base: modulo di sicurezza PNOZ X/ Basisrelais: Veiligheidsrelais PNOZ X		
dispositivo base: dispositivo de seguridad PNOZelog - Excitación mediante salidas por semiconductor (24 V DC)/ dispositivo base: modulo di sicurezza PNOZelog comandato mediante uscite a semiconduttore (24 V DC)/ basisrelais: Veiligheidsrelais PNOZelog aansturing via halfgeleideruitgangen (24 V DC)		

▶ Circuito de realimentación

▶ Circuito di start/circuito di retroazione

▶ Terugkoppelcircuit

circuito de realimentación/circuito di retroazione/ terugkoppelcircuit	dispositivo base: dispositivo de seguridad PNOZ X/ dispositivo base: modulo di sicurezza PNOZ X/ Basisrelais: Veiligheidsrelais PNOZ X	dispositivo base: dispositivo de seguridad PNOZelog/ dispositivo base: modulo di sicurezza PNOZelog/ basisrelais: Veiligheidsrelais PNOZelog
Y1, Y2 e Input son entradas del dispositivo base que evalúan el circuito de realimentación/ Y1, Y2 ed Input sono ingressi del dispositivo base per la verifica del circuito di retroazione/ Y1, Y2 en Input zijn ingangen van het basisrelais, die het terugkoppelcircuit evalueren		

## Cablaggio

Prestare attenzione:

- ▶ attenersi assolutamente alle indicazioni riportate al capitolo "Dati Tecnici".
- ▶ Le uscite 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 sono contatti di sicurezza, l'uscita 51-52 è un contatto ausiliario (ad es. per segnalazione).
- ▶ Per evitare la saldatura dei contatti, collegare un fusibile (v. Dati Tecnici) a monte dei contatti di uscita.
- ▶ Calcolo della lunghezza max. del conduttore  $I_{max}$  nel circuito di ingresso:

$$I_{max} = \frac{R_{I_{max}}}{R_l / km}$$

$R_{I_{max}}$  = resistenza max. conduttore (v. Dati Tecnici)

$R_l / km$  = resistenza del conduttore/km

- ▶ Per i cavi utilizzare fili di rame con una resistenza termica di 60/75 °C.
- ▶ Per i carichi capacitivi e induttivi occorre dotare tutti i contatti di uscita di un circuito protezione adeguato.

## Bedrading

Let u op het volgende:

- ▶ Volg altijd de aanwijzingen in de paragraaf "Technische gegevens".
- ▶ De uitgangen 13-14, 23-24, 33-34, 43-44 zijn veiligheidscontacten; de uitgang 51-52 is een hulpcontact (b.v. voor signalering).
- ▶ Zeker de uitgangcontacten af (zie technische gegevens) om verkleving van de contacten te voorkomen.
- ▶ Berekening van de max. kabellengte  $I_{max}$  in het ingangscircuit:

$$I_{max} = \frac{R_{I_{max}}}{R_l / km}$$

$R_{I_{max}}$  = max. weerstand totale kabel (zie techn. gegevens)

$R_l / km$  = kabelweerstand/km

- ▶ Kabelmateriaal van koperdraad met een temperatuurbestendigheid van 60/75 °C gebruiken.
- ▶ Zorg bij capacitieve of inductieve belasting van de uitgangcontacten voor adequate contactbeschermingsmaatregelen.

## Bedrijfsklaar maken

### Aansluiting

- ▶ Voedingsspanning

	dispositivo base: dispositivo de seguridad PNOZsigma/ dispositivo base: modulo di sicurezza PNOZsigma/ Basisrelais: Veiligheidsrelais PNOZsigma
el circuito de realimentación se integra y evalúa a través del conector./ il circuito di retroazione viene collegato tramite connettore e quindi verificato/ Het terugkoppelcircuit wordt via de verbindingsstekker geïntegreerd en geëvalueerd	

**Funcionamiento**

Los LED indican el estado y los errores durante el funcionamiento:

⊗ LED encendido

**Indicación de estado**

⊗ <b>In1</b> Canal 1 excitado.
⊗ <b>In2</b> Canal 2 excitado.
⊗ <b>In1, In2, Out</b> Los contactos de seguridad están cerrados.

**Funzionamento**

I LED indicano lo stato e gli eventuali guasti/errori durante il funzionamento:

⊗ LED illuminato

**Indicazioni di stato**

⊗ <b>In1</b> canale 1 azionato.
⊗ <b>In2</b> canale 2 azionato.
⊗ <b>In1, In2, Out</b> contatti di sicurezza chiusi.

**Bedrijf**

LED's geven de status en fouten tijdens het bedrijf aan:

⊗ LED licht op

**Status-LED's**

⊗ <b>In1</b> Kanaal 1 aangestuurd.
⊗ <b>In2</b> Kanaal 2 aangestuurd.
⊗ <b>In1, In2, Out</b> Veiligheidscontacten zijn gesloten.

**Indicaciones de error**

⊗ <b>Fault</b> Diagnóstico: clavija de terminación no enchufada ► Solución: enchufar la clavija de terminación, desconectar y conectar la tensión de alimentación.
--

**Indicazioni di guasto/errore**

⊗ <b>Fault</b> Diagnosi: connettore terminale non inserito ► Risoluzione: inserire il connettore terminale, disinserire e reinserire la tensione di alimentazione.
--

**Foutweergaven**

⊗ <b>Fault</b> Diagnose: Afsluitconnector niet geplaatst ► Oplossing: Plaats afsluitconnector, schakel voedingsspanning uit en weer in.
---

**INFORMACIÓN**

Si un dispositivo base y un bloque de ampliación de contactos de la familia de productos PNOZsigma están conectados mediante el conector, no se precisa más cableado.  
No conectar A1 al bloque de ampliación de contactos.

**INFO**

Quando un dispositivo base e un modulo di espansione contatti della famiglia PNOZsigma sono collegati mediante connettore, non è necessario altro cablaggio.  
Non collegare A1 al modulo di espansione contatti!

**INFO**

Wanneer een basisrelais en een contactuitbreidingsrelais van de productfamilie PNOZsigma via de verbindingsstekker zijn verbonden, is er geen verdere bedrading nodig.  
A1 op het contactuitbreidingsrelais niet aansluiten!

**Errores - Fallos**

- Cortocircuito en el circuito de entrada: la tensión de alimentación se interrumpe y los contactos de seguridad se abren por medio de un fusible electrónico. Una vez haya desaparecido la causa del error y se haya desconectado la tensión de alimentación durante aprox. 1 minuto, el dispositivo volverá a estar listo para el servicio.
- Funcionamiento defectuoso de los contactos: En caso de contactos soldados, después de abrir el circuito de entrada no es posible ninguna nueva activación.

**Errori - Guasti**

- Cortocircuito del circuito di ingresso: la tensione di alimentazione viene interrotta e i contatti di sicurezza si aprono grazie ad un fusibile elettronico. Dopo l'eliminazione della causa del guasto e la disattivazione della tensione di alimentazione per 1 minuto circa, il dispositivo è nuovamente pronto per il funzionamento.
- Guasto dei contatti: in caso di saldatura dei contatti, dopo l'apertura dei circuiti di ingresso non è possibile nessuna nuova attivazione.

**Fouten - Storingen**

- Kortsluiting bij ingangscircuit: De voedingsspanning valt uit en de veiligheidscontacten worden via een elektronische zekering geopend. Na het wegvallen van de storingsoorzaak en het uitschakelen van de voedingsspanning voor ca. 1 minuut is het apparaat weer bedrijfsklaar.
- Contactfout: Bij verkleefde contacten is na openen van het ingangscircuit geen nieuwe activering mogelijk.

Datos técnicos	Dati tecnici	Technische gegevens	
Datos eléctricos	Dati elettrici	Elektrische gegevens	
Tensión de alimentación	Tensione di alimentazione	Voedingsspanning	
Tensión de alimentación $U_B$ DC	Tensione di alimentazione $U_B$ DC	Voedingsspanning $U_B$ DC	<b>24 V</b>
Tolerancia de tensión	Tolleranza di tensione	Spanningstolerantie	<b>-20 %/+20 %</b>
Consumo de energía con $U_B$ DC	Potenza assorbita con $U_B$ DC	Opgenomen vermogen bij $U_B$ DC	<b>2,0 W</b>
Ondulación residual DC	Ondulazione residua DC	Rimpelspanning DC	<b>20 %</b>
Tensión y corriente en Circuito de entrada DC: <b>24,0 V</b>	Tensione e corrente on Circuito di ingresso DC: <b>24,0 V</b>	Spanning en stroom op Ingangscircuit DC: <b>24,0 V</b>	<b>70,0 mA</b>
Número de contactos de salida	Numero dei contatti di uscita	Aantal uitgangcontacten	
Contactos de seguridad (NA) sin retardo:	Contacti di sicurezza (NA) istantanei:	Veiligheidscontacten (M) niet-vertraagd:	<b>4</b>
Contactos auxiliares (NC):	Contacti ausiliari (NC):	Hulpcontacten (V):	<b>1</b>
Categoría de los contactos de salida según <b>EN 954-1, EN ISO 13849-1</b>	Categoria dei contatti di uscita secondo <b>EN 954-1, EN ISO 13849-1</b>	Categorie uitgangcontacten volgens <b>EN 954-1, EN ISO 13849-1</b>	
Contactos de seguridad (NA) sin retardo:	Contacti di sicurezza (NA) istantanei:	Veiligheidscontacten (M) niet-vertraagd:	<b>4</b>

Datos eléctricos	Dati elettrici	Elektrische gegevens
Categoría de uso según <b>EN 60947-4-1</b>	Categoria d'uso secondo <b>EN 60947-4-1</b>	Gebruikscategorie volgens <b>EN 60947-4-1</b>
Contactos de seguridad: AC1 con <b>240 V</b>	Contatti di sicurezza: AC1 con <b>240 V</b>	Veiligheidscontacten: AC1 bij <b>240 V</b> $I_{\min.}: 0,01 A, I_{\max.}: 8,0 A$
Contactos de seguridad: DC1 con <b>24 V</b>	Contatti di sicurezza: DC1 con <b>24 V</b>	Veiligheidscontacten: DC1 bij <b>24 V</b> $P_{\max.}: 2000 VA$ $I_{\min.}: 0,01 A, I_{\max.}: 8,0 A$
Contactos auxiliares: AC1 con <b>240 V</b>	Contatti ausiliari: AC1 con <b>240 V</b>	Hulpcontacten: AC1 bij <b>240 V</b> $P_{\max.}: 200 W$ $I_{\min.}: 0,01 A, I_{\max.}: 2,0 A$
Contactos auxiliares: DC1 con <b>24 V</b>	Contatti ausiliari: DC1 con <b>24 V</b>	Hulpcontacten: DC1 bij <b>24 V</b> $P_{\max.}: 500 VA$ $I_{\min.}: 0,01 A, I_{\max.}: 2,0 A$ $P_{\max.}: 50 W$
Categoría de uso según <b>EN 60947-5-1</b>	Categoria d'uso secondo <b>EN 60947-5-1</b>	Gebruikscategorie volgens <b>EN 60947-5-1</b>
Contactos de seguridad: AC15 con <b>230 V</b>	Contatti di sicurezza: AC15 con <b>230 V</b>	Veiligheidscontacten: AC15 bij <b>230 V</b> $I_{\max.}: 6,0 A$
Contactos de seguridad: DC13 con <b>24 V</b> (6 ciclos/min.)	Contatti di sicurezza: DC13 con <b>24 V</b> (6 cicli di commutazione/min)	Veiligheidscontacten: DC13 bij <b>24 V</b> (6 schakelingen/min) $I_{\max.}: 5,0 A$
Contactos auxiliares: AC15 con <b>230 V</b>	Contatti ausiliari: AC15 con <b>230 V</b>	Hulpcontacten: AC15 bij <b>230 V</b> $I_{\max.}: 2,0 A$
Contactos auxiliares: DC13 con <b>24 V</b> (6 ciclos/min.)	Contatti ausiliari: DC13 con <b>24 V</b> (6 cicli di commutazione/min)	Hulpcontacten: DC13 bij <b>24 V</b> (6 schakelingen/min) $I_{\max.}: 2,0 A$
Material de los contactos	Materiale di contatto	Contactmateriaal <b>AgCuNi + 0,2 µm Au</b>
Protección externa de los contactos ( $I_K = 1$ kA) según <b>EN 60947-5-1</b>	Fusibile dei contatti, esterno ( $I_K = 1$ kA) secondo <b>EN 60947-5-1</b>	Contactafzekering, extern ( $I_K = 1$ kA) volgens <b>EN 60947-5-1</b>
Fusible de acción rápida	Fusibile rapido	Smeltzekering snel
Contactos de seguridad:	Contatti di sicurezza:	Veiligheidscontacten: <b>10 A</b>
Contactos auxiliares:	Contatti ausiliari:	Hulpcontacten: <b>4 A</b>
Fusible de acción lenta	Fusibile ritardato	Smeltzekering traag
Contactos de seguridad:	Contatti di sicurezza:	Veiligheidscontacten: <b>6 A</b>
Contactos auxiliares:	Contatti ausiliari:	Hulpcontacten: <b>2 A</b>
Fusible automático 24 V AC/DC, característica B/C	Interruttore automatico 24V AC/DC, caratteristica B/C	Zekeringautomaat 24V AC/DC, karakteristiek B/C
Contactos de seguridad:	Contatti di sicurezza:	Veiligheidscontacten: <b>6 A</b>
Contactos auxiliares:	Contatti ausiliari:	Hulpcontacten: <b>2 A</b>
Resistencia de línea total máx. $R_{l\max}$ . circuitos de entrada, circuitos de rearme	Max. resistenza totale del cavo $R_{l\max}$ circuiti di ingresso, circuiti di start	Max. weerstand totale kabel $R_{l\max}$ ingangscircuits, startcircuit
monocanal para $U_B$ DC	Monocanale con $U_B$ DC	Eenkanalig bij $U_B$ DC <b>30 Ohm</b>
<b>Datos característicos de técnica de seguridad</b>	<b>Dati tecnici di sicurezza</b>	<b>Veiligheidstechnische kengegevens</b>
Probabilidad de un fallo peligroso por hora (PFH <sub>D</sub> )	Probabilità del verificarsi di un evento pericoloso per ora (PFH <sub>D</sub> )	Waarschijnlijkheid van een gevaarlijk falen per uur (PFH <sub>D</sub> )
Contactos de seguridad sin retardo	Contatti di sicurezza istantanei	Veiligheidscontacten niet-vertraagd <b>2,31E-09 1/h</b>
Límite de respuesta SIL (SIL CL)	Livello SIL (SIL CL)	SIL claim limit (SIL CL)
Contactos de seguridad sin retardo	Contatti di sicurezza istantanei	Veiligheidscontacten niet-vertraagd <b>3</b>
Performance Level (PL)	Performance Level (PL)	Performance Level (PL)
Contactos de seguridad sin retardo	Contatti di sicurezza istantanei	Veiligheidscontacten niet-vertraagd <b>e</b>
Intervalo de las pruebas, en años	Intervallo di verifica periodica in anni	Prooftest-interval in jaren <b>20</b>
<b>Tiempos</b>	<b>Tempi</b>	<b>Timers</b>
Retardo a la conexión con rearme automático después de Red "On", típ.	Ritardo all'eccitazione con start automatico secondo alimentazione-on tipo	Inschakelvertraging Bij automatische start na netinschakeling ca. <b>30 ms</b>
para rearme automático después de Red "On", máx.	con start automatico secondo alimentazione-on max.	Bij automatische start na netinschakeling max. <b>50 ms</b>
Retardo de desconexión para parada de emergencia típ.	Ritardo allo sgancio con arresto di emergenza tip.	Afvalvertraging Bij noodstop ca. <b>18 ms</b>
para parada de emergencia máx.	con arresto di emergenza max.	Bij noodstop max. <b>30 ms</b>
en una caída de tensión típ.	con mancanza di alimentazione tip.	Bij uitvallen spanning ca. <b>18 ms</b>
en una caída de tensión máx.	con mancanza di alimentazione max.	Bij uitvallen spanning max. <b>30 ms</b>
<b>Medio ambiente</b>	<b>Dati ambientali</b>	<b>Omgevingscondities</b>
CEM	Compatibilità elettromagnetica	EMC <b>EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-4</b>
Vibraciones según <b>EN 60068-2-6</b>	Oscillazioni secondo <b>EN 60068-2-6</b>	Trillingen volgens <b>EN 60068-2-6</b>
Frecuencia	Frequenza	Frequentie <b>10 - 55 Hz</b>
Amplitud	Ampiezza	Amplitude <b>0,35 mm</b>
Condiciones climáticas	Sollecitazioni climatiche	Klimaatcondities <b>EN 60068-2-78</b>

Medio ambiente	Dati ambientali	Omgevingscondities	
Distancias de fuga y dispersión superficial según <b>EN 60947-1</b>	Caratteristiche dielettriche secondo <b>EN 60947-1</b>	Lucht- en kruipwegen volgens <b>EN 60947-1</b>	
Grado de suciedad	Grado di contaminazione	Vervuilingsgraad	<b>2</b>
Tensión de aislamiento de dimensionado	Tensione di isolamento nominale	Nominale isolatiespanning	<b>250 V</b>
Resistencia tensión transitoria de dimensionado	Tensione impulsiva nominale	Nominale stoothoudspanning	<b>6,0 kV</b>
Temperatura ambiente	Temperatura ambiente	Omgevingstemperatuur	<b>-10 - 55 °C</b>
Temperatura de almacenaje	Temperatura di immagazzinamento	Opslagtemperatuur	<b>-40 - 85 °C</b>
Tipo de protección	Grado di protezione	Beschermingsgraad	
Lugar de montaje (por ejemplo, armario de distribución)	Vano di montaggio (ad es. quadro elettrico)	Inbouwruimte (b.v. schakelkast)	<b>IP54</b>
Carcasa	Custodia	Behuizing	<b>IP40</b>
Zona de bornes	Zona morsetti	Aansluitklemmen	<b>IP20</b>
Datos mecánicos	Dati meccanici	Mechanische gegevens	
Material de la carcasa	Materiale custodia	Behuizingsmateriaal	
Carcasa	Custodia	Behuizing	<b>PC</b>
Frontal	Parte frontale	Front	<b>PC</b>
Sección máx. del conductor externo con bornes de tornillo	Sezione max. dei cavi con morsetti a vite	Max. doorsnede van de aansluitkabels bij schroefklemmen	
1 conductor flexible	1 cavo flessibile	1 draad flexibel	<b>0,25 - 2,50 mm<sup>2</sup> , 24 - 12 AWG</b>
2 conductores de igual sección, flexibles:	2 cavi di uguale sezione, flessibili:	2 draden met dezelfde doorsnede, flexibel:	
con terminal, sin revestimiento de plástico	con capocorda, senza manicotto in plastica	Met adereindhuls, zonder kunststofhuls	<b>0,25 - 1,00 mm<sup>2</sup> , 24 - 16 AWG</b>
sin terminal o con terminal TWIN	senza capocorda o con capocorda TWIN	Zonder adereindhuls of met TWIN-adereindhuls	<b>0,20 - 1,50 mm<sup>2</sup> , 24 - 16 AWG</b>
Par de apriete para bornes de tornillo	Coppia di serraggio con morsetti a vite	Aanhaalmoment bij schroefklemmen	<b>0,50 Nm</b>
Sección máx. del conductor externo con bornes de resorte: flexible sin terminal	Sezione max. dei cavi con morsetti a molla: flessibile senza capocorda	Max. doorsnede van de aansluitkabels bij veerklemmen/veerkrachtklemmen: Flexibel zonder adereindhuls	<b>0,20 - 2,50 mm<sup>2</sup> , 24 - 12 AWG</b>
Bornes de resorte: Número de bornes por conexión	Morsetti a molla: slot morsetti per collegamento	Veerklemmen/veerkrachtklemmen:	<b>2</b>
Longitud de desguarnecimiento	Lunghezza isolamento	Klemmen per aansluiting	
Medidas	Dimensioni	Afstriplengte	<b>9 mm</b>
Altura (bornes de tornillo)	Altezza (morsetti a vite)	Afmetingen	
Altura (bornes de resorte)	Altezza (morsetti a molla)	Hoogte (schroefklemmen)	<b>98,0 mm</b>
Ancho	Larghezza	Hoogte (veerklemmen)	<b>102,0 mm</b>
Profundidad	Profondità	Breedte	<b>17,5 mm</b>
Peso	Peso	Diepte	<b>120,0 mm</b>
		Gewicht	<b>170 g</b>

Son válidas las versiones actuales de las normas **2006-04**. Per le norme citate, sono applicate le versioni in vigore al **2006-04**. Van toepassing zijn de **2006-04** actuele versies van de normen.

Corriente térmica convencional	Corrente termica convenzionale	Conventionele thermische stroom	
$I_{th}$ (A) para $U_B$ DC	$I_{th}$ (A) con $U_B$ DC	$I_{th}$ (A) per contact bij $U_B$ DC	
1 contacto	1 contatto	1 contact	<b>8,00 A</b>
2 contactos	2 contatti	2 contacten	<b>5,50 A</b>
3 contactos	3 contatti	3 contacten	<b>4,50 A</b>
4 contactos	4 contatti	4 contacten	<b>4,00 A</b>

#### ► Asistencia técnica

+49 711 3409-444

► ...  
Estamos representados en muchos países por nuestros socios comerciales.

Obtendrá más información a través de nuestra Homepage o entrando en contacto con nuestra casa matriz.

#### ► Supporto tecnico

+49 711 3409-444

► ...  
In molti Paesi siamo rappresentati da partner commerciali.

Per maggiori informazioni potete contattarci direttamente o tramite la nostra Homepage.

#### ► Technische Support

+49 711 3409-444

► ...  
In veel landen zijn wij vertegenwoordigd door handelspartners.

Voor meer informatie kunt u onze homepage raadplegen of contact opnemen met ons hoofdkantoor.

#### ► www

www.pilz.com

Pilz GmbH & Co. KG  
Sichere Automation  
Felix-Wankel-Straße 2  
73760 Ostfildern, Germany  
Telephone: +49 711 3409-0  
Telefax: +49 711 3409-133  
E-Mail: pilz.gmbh@pilz.de